


MEDVIE


Date du test: 29/07/2025 13:50:53
Durée: 4mn 26s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
TOURE KALILOU	
Date de naissance	01/01/1995
Age	30
Société	CR18
ID	25072913482160866

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

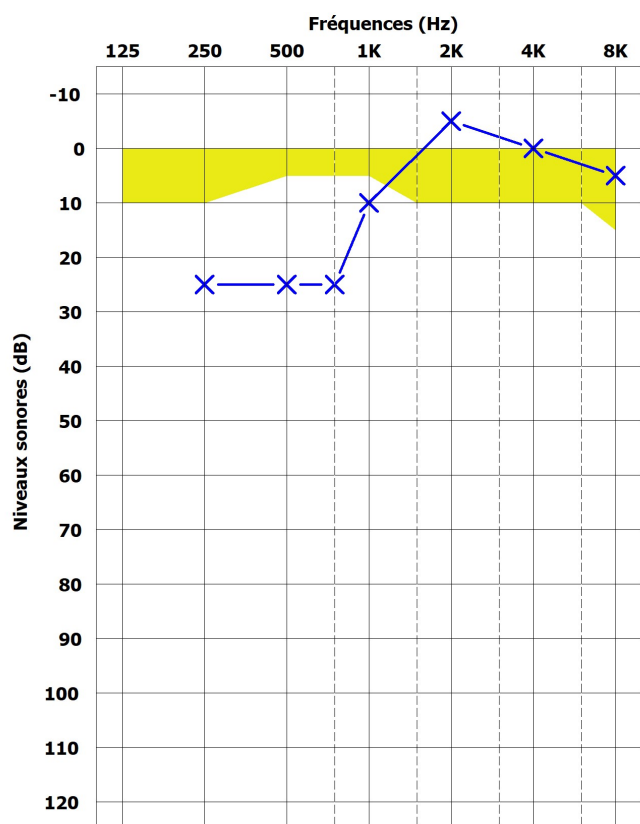

Oreille Gauche

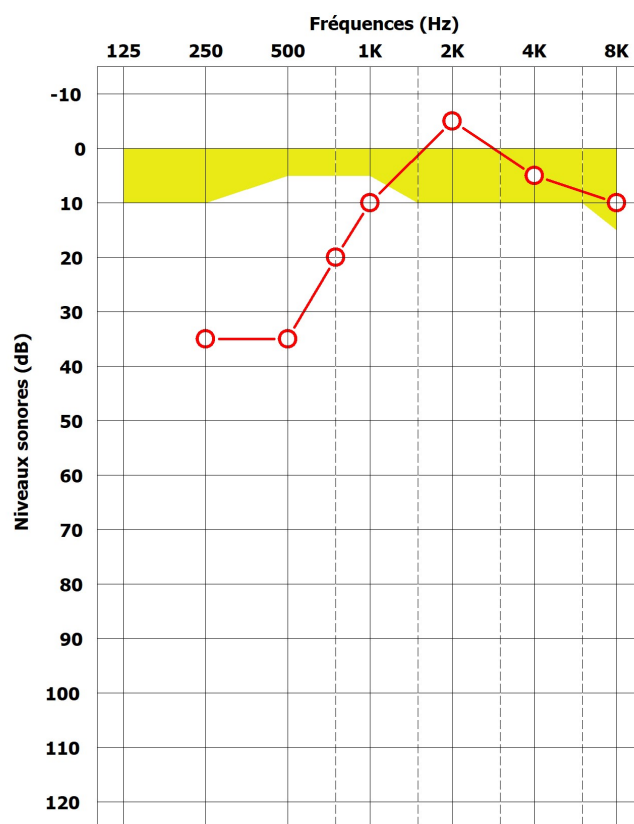

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	10		-5		0		5
CA Droit		35	35	20	10		-5		5		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes