


MEDVIE


Date du test: 15/04/2024 18:26:45

Durée: 10mn 22s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

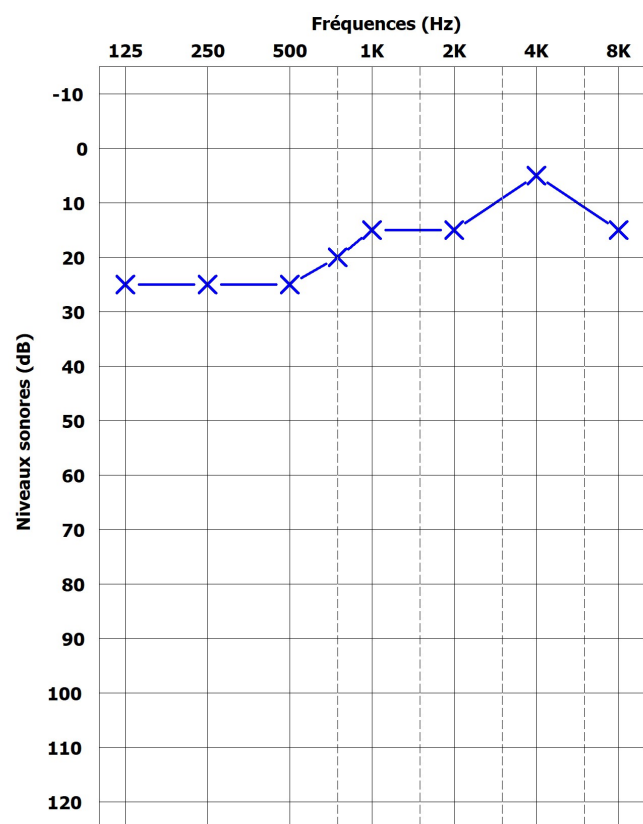

Oreille Gauche

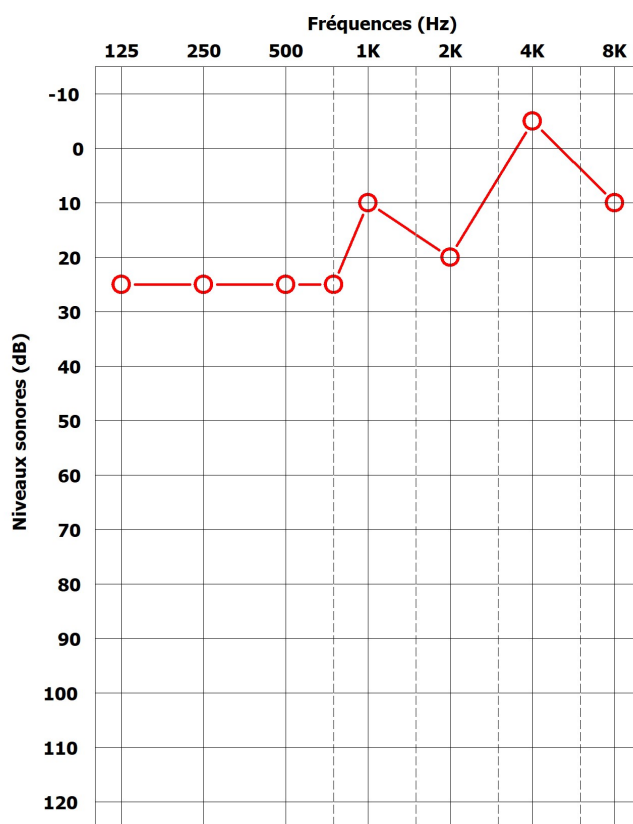

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	25	20	15		15		5		15
CA Droit	25	25	25	25	10		20		-5		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes

Données Patient

DIABY ABDOUL
GOINDOUSSY

Date de naissance

01/01/1995

Age

29

Société

CR18

ID

24041518234250459

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690093

Date Calibration :

30/11/2021