


MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 13:17:53
Durée: 6mn 23s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	DRAME IBRAHIMA
Date de naissance	12/03/1993
Age	32
Société	CR18
ID	25031512522643836

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

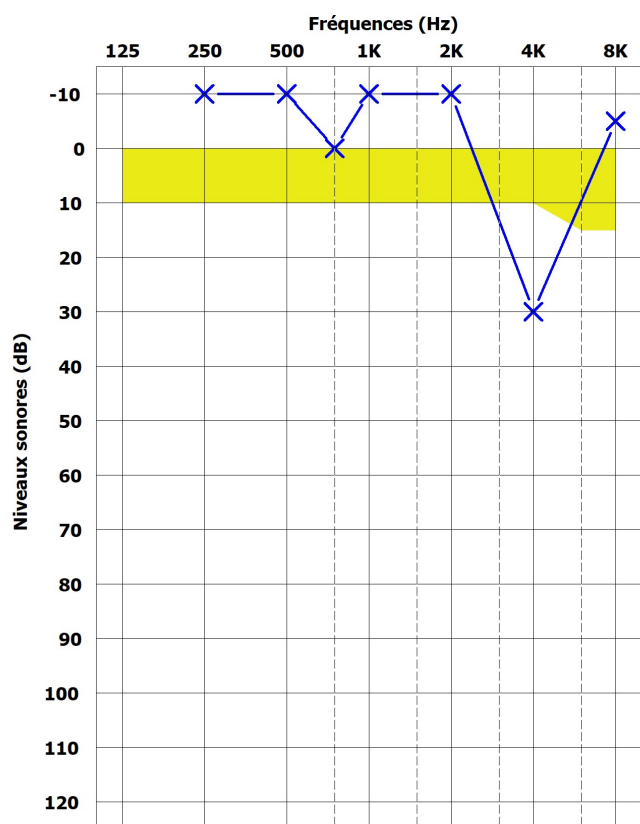

Oreille Gauche

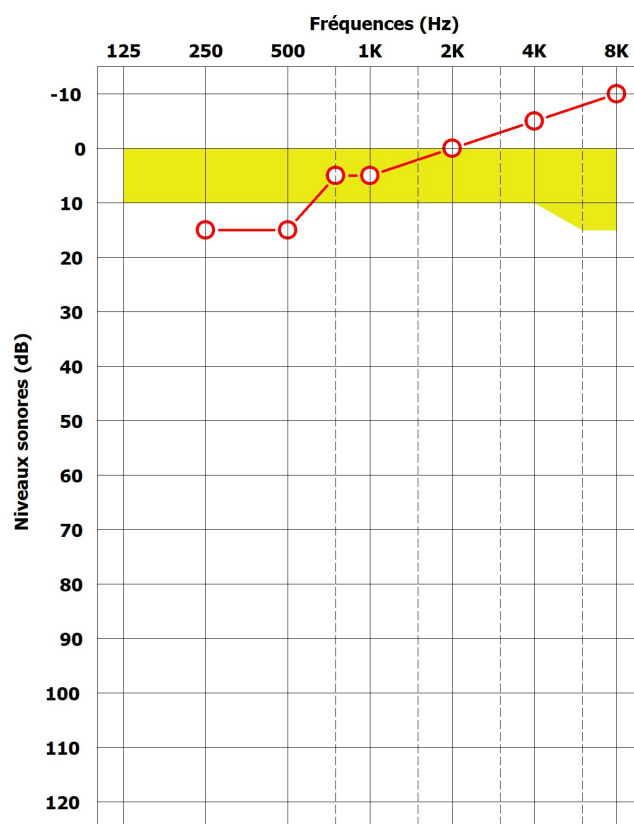

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		-10	-10	0	-10		-10		30		-5
CA Droit		15	15	5	5		0		-5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	0,0 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes