



Données Patient


SANGARE AMARA

Date de naissance 14/05/1992
Age 32
Société CR18
ID 25030514425273536


Audiomètre

Type: Audio 800M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

Date du test: 05/03/2025 14:50:10
Durée: 4mn 26s
Type test Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

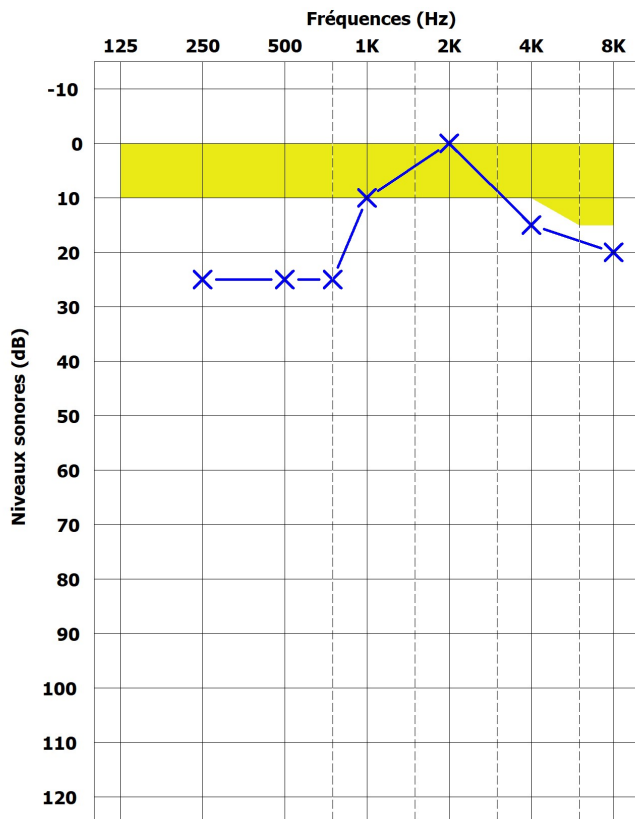

Oreille Gauche

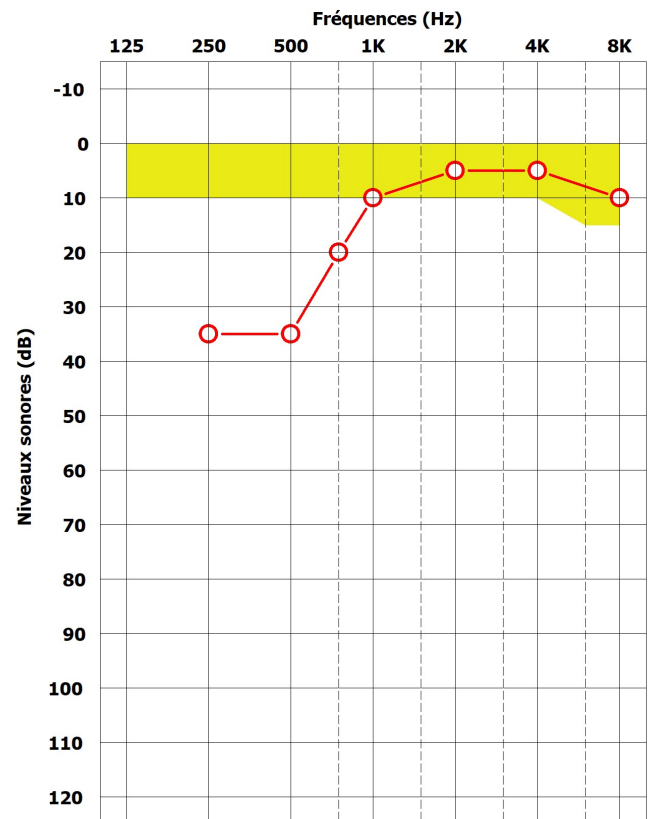

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	10		0		15		20
CA Droit		35	35	20	10		5		5		10

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes