

MEDVIE


Date du test: 01/05/2024 21:54:36

Durée: 7mn 37s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MOHAMED
Date de naissance	02/04/1992
Age	32
Société	CR18
ID	24050121532024975

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

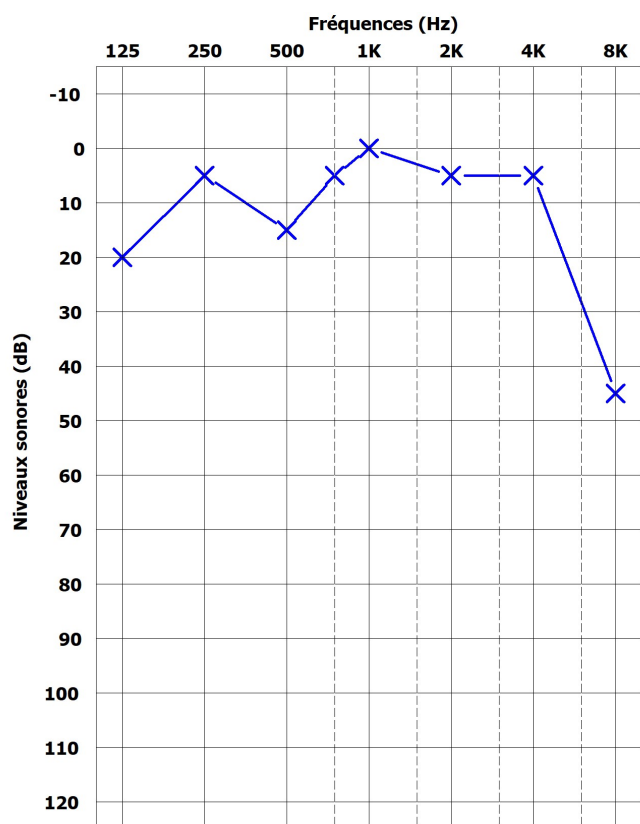

Oreille Gauche

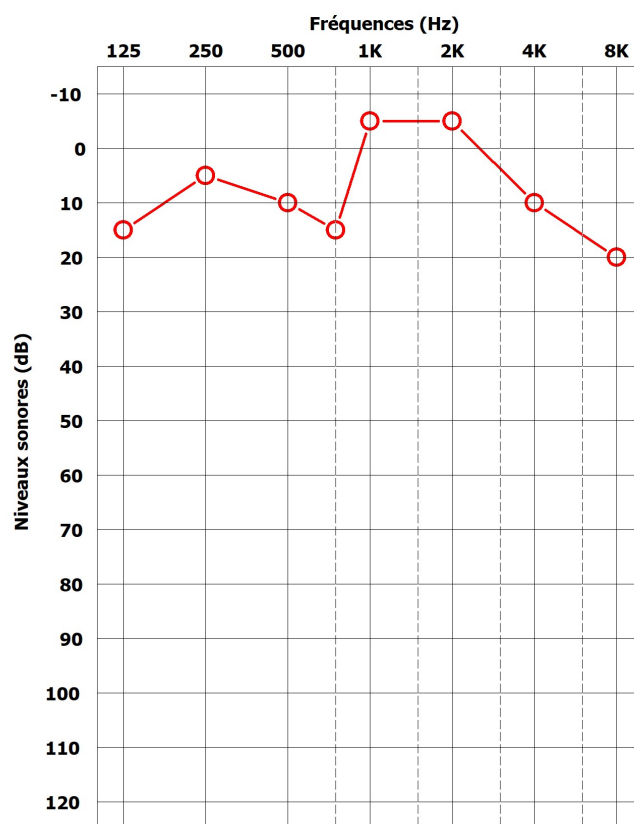

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	5	15	5	0		5		5		45
CA Droit	15	5	10	15	-5		-5		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes