


MEDVIE


Date du test: 01/05/2024 23:44:49
Durée: 10mn 05s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA LANCINE
Date de naissance	01/01/1993
Age	31
Société	CR18
ID	24050123252289198

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

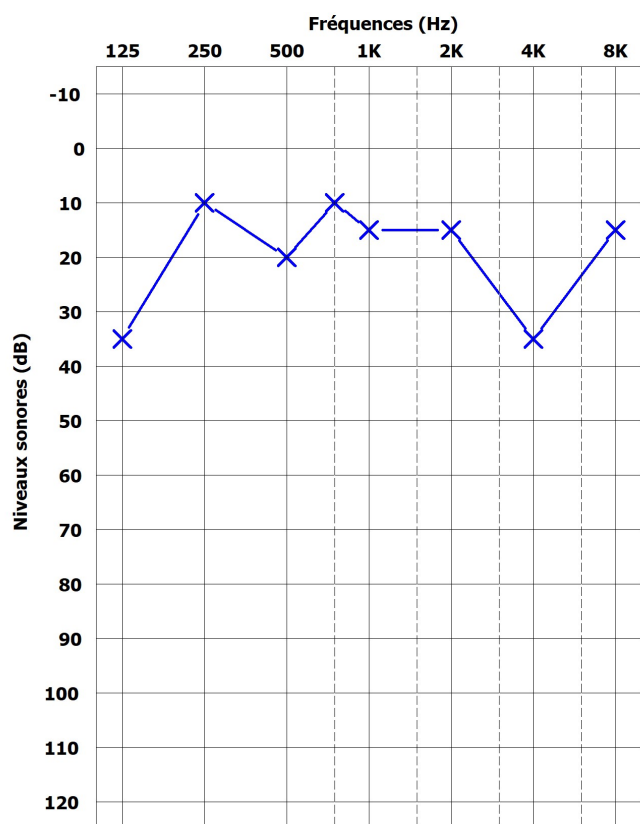

Oreille Gauche

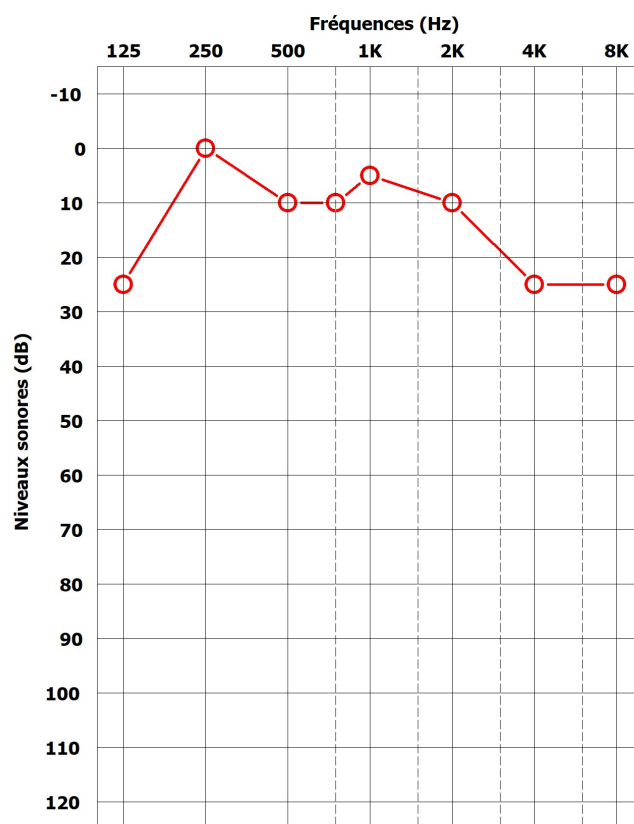

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	10	20	10	15		15		35		15
CA Droit	25	0	10	10	5		10		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	21,3 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes