



Données Patient		KABA CAMARA
Date de naissance		01/01/1977
Age		47
Société		CR18
ID		24050516241034991

Date du test: 05/05/2024 16:29:44
Durée: -- mn -- s
Type test Manuel
Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

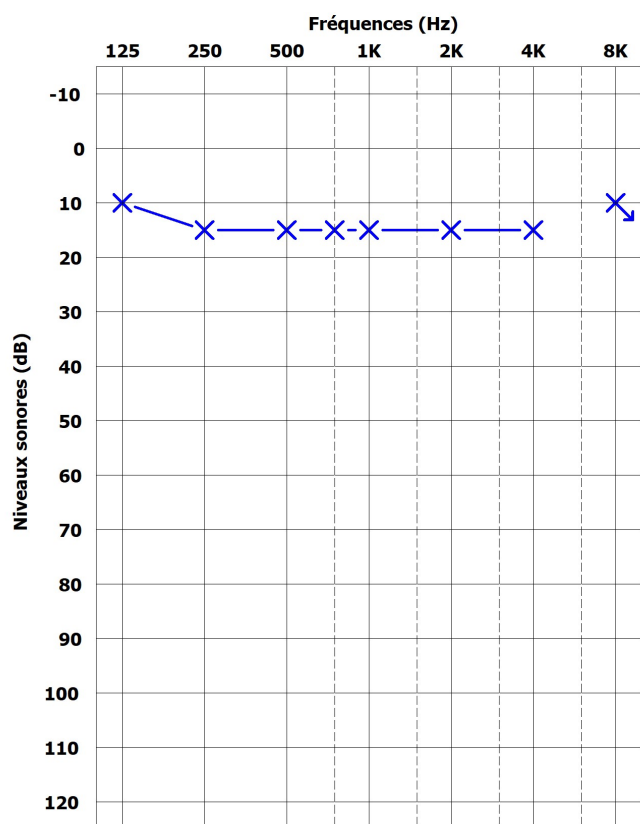

Oreille Gauche

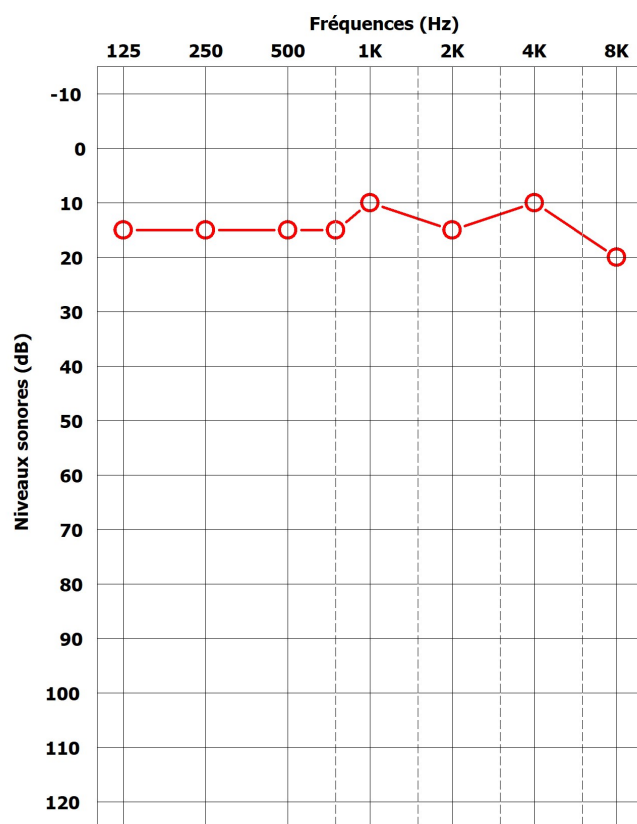

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	10	15	15	15	15		15		15		(10)
CA Droit	15	15	15	15	10		15		10		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes