


MEDVIE


Date du test: 06/08/2025 13:22:35
Durée: 3mn 26s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CONDE IDRISSA
Date de naissance	07/03/1993
Age	32
Société	CR18
ID	25080613194147646

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

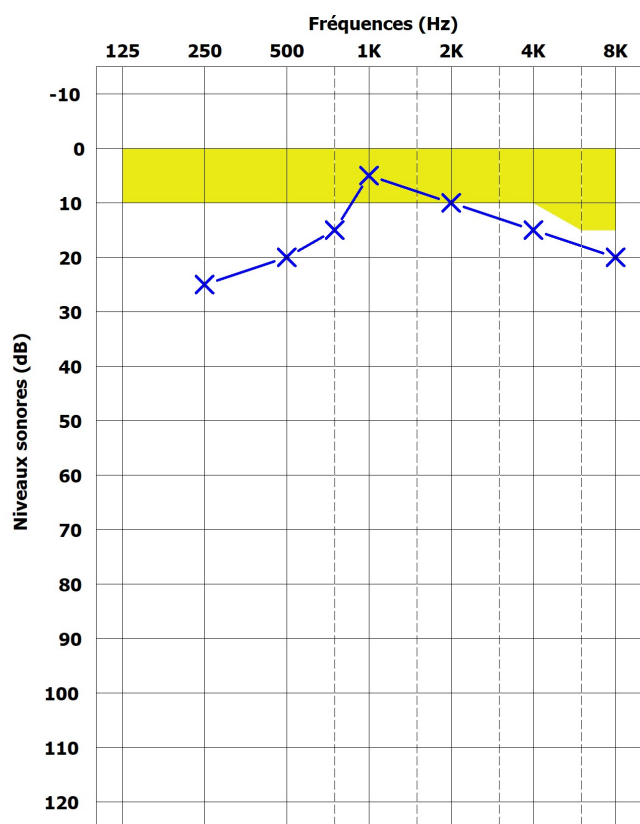

Oreille Gauche

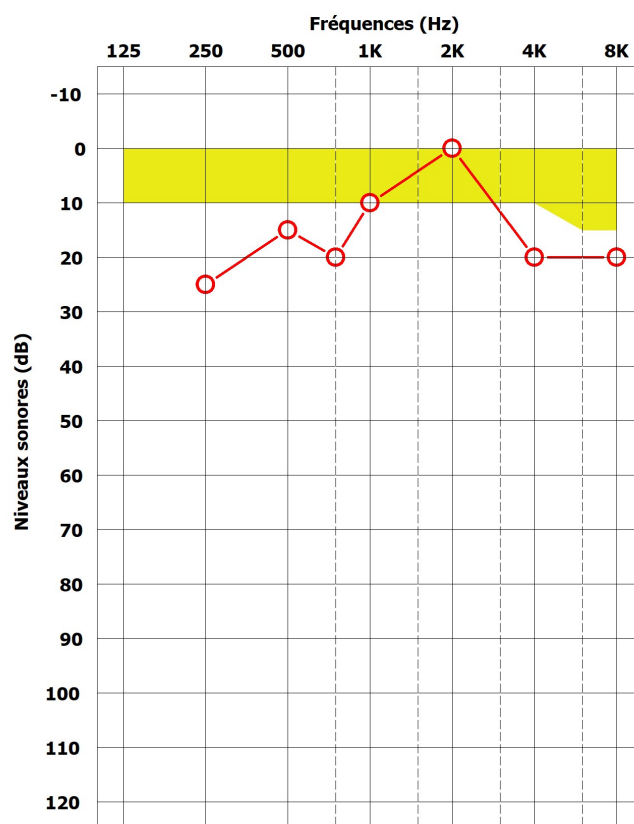

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	15	5		10		15		20
CA Droit		25	15	20	10		0		20		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes