

MEDVIE


Date du test: 07/03/2024 19:58:54

Durée: 5mn 33s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA MOUSSA	
Date de naissance	02/02/1990
Age	34
Société	CR18
ID	24030719565078085

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

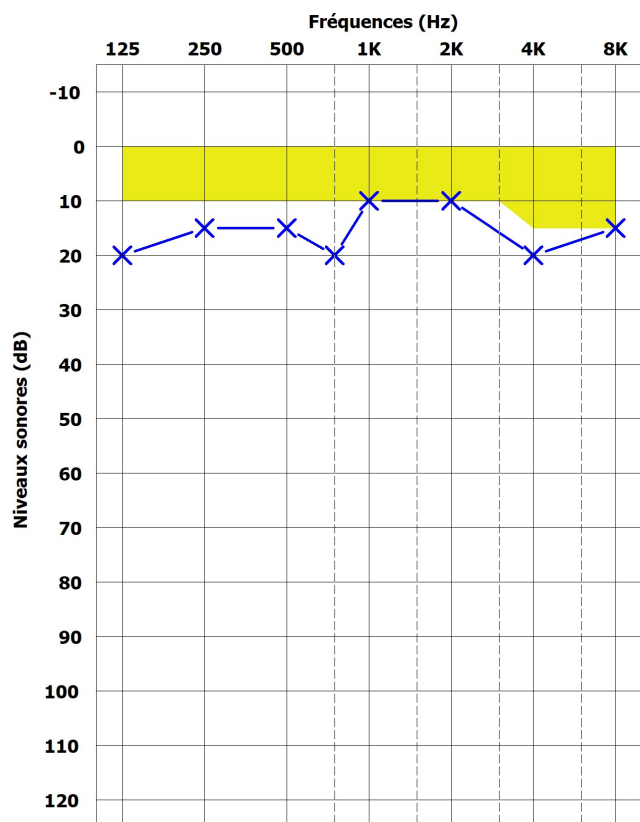

Oreille Gauche

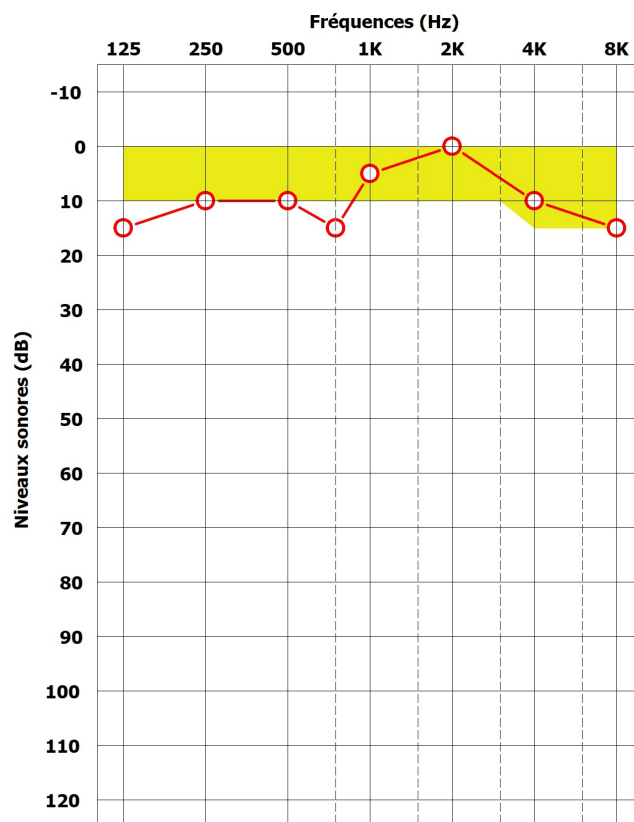

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	15	15	20	10		10		20		15
CA Droit	15	10	10	15	5		0		10		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes