

MEDVIE


Date du test: 02/08/2025 14:51:54

Durée: 4mn 20s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA MORY	
Date de naissance	10/04/1997
Age	28
Société	CR18
ID	25080214485074981

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

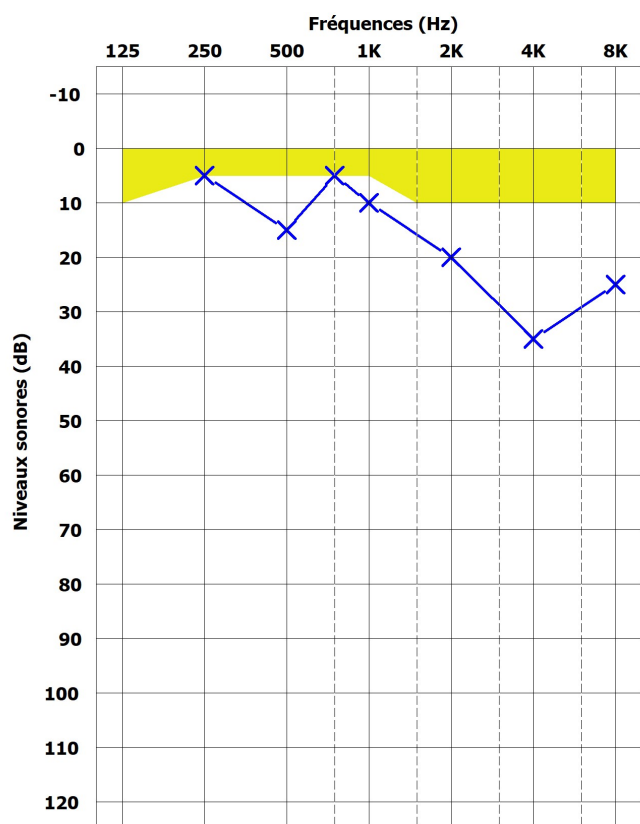

Oreille Gauche

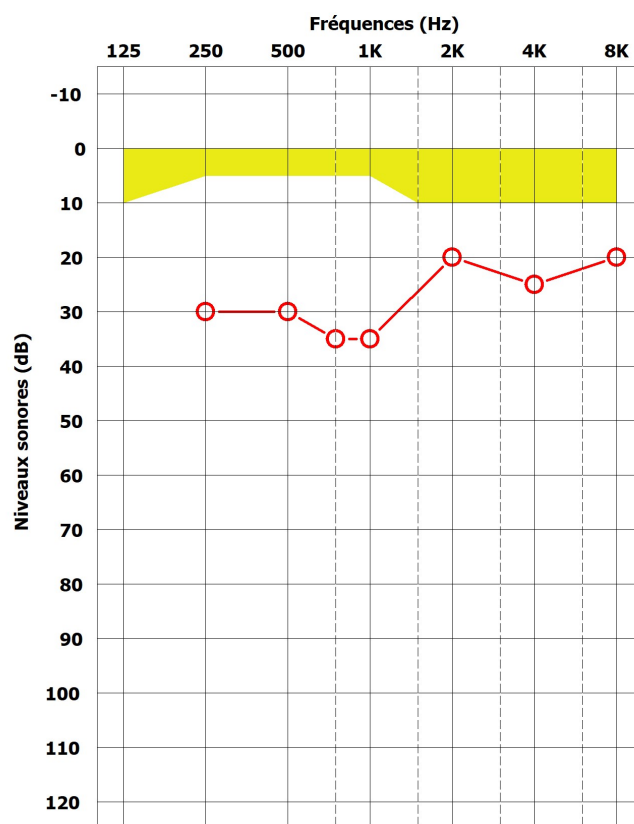

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	15	5	10		20		35		25
CA Droit		30	30	35	35		20		25		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	27,5 dB	---

Notes