


MEDVIE


Date du test: 29/04/2024 14:50:03
Durée: 11mn 02s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA SIDIKI	
Date de naissance	05/03/2003
Age	21
Société	CR18
ID	24042914443991305

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

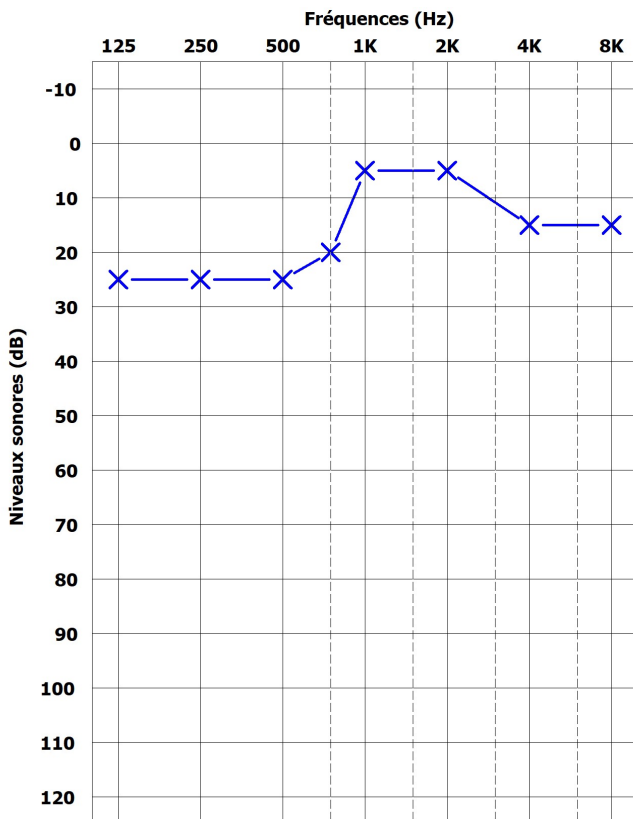

Oreille Gauche

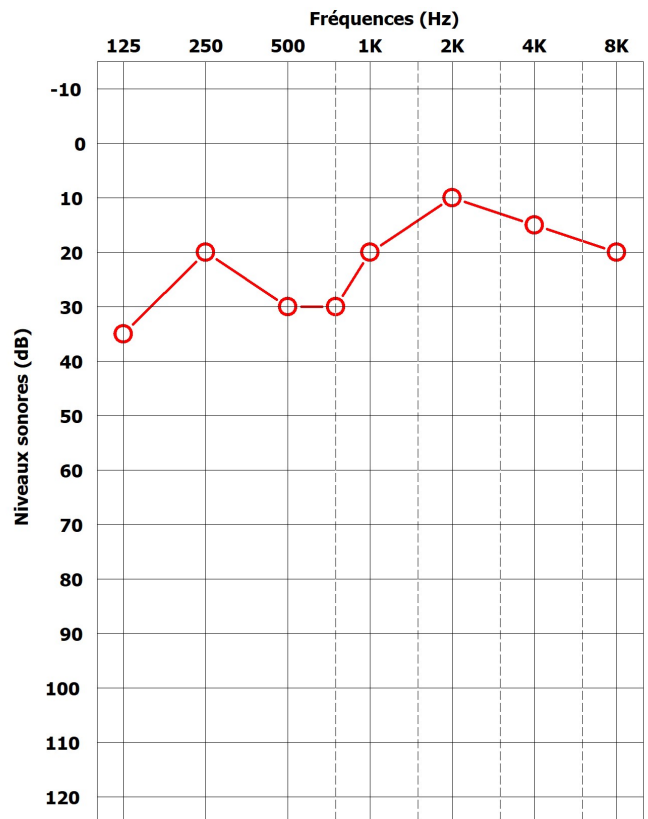

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	25	25	20	5		5		15		15
CA Droit	35	20	30	30	20		10		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	18,8 dB	---

Notes