

MEDVIE


Date du test: 03/10/2024 15:11:42

Durée: 6mn 00s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KONATE OUSMANE	
Date de naissance	05/05/1998
Age	26
Société	CR18
ID	24100315081543656

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

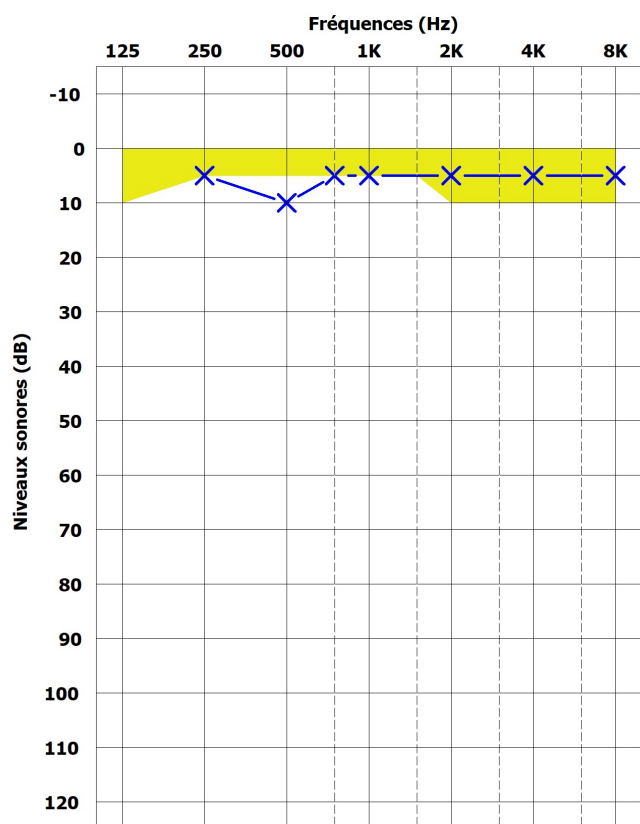

Oreille Gauche

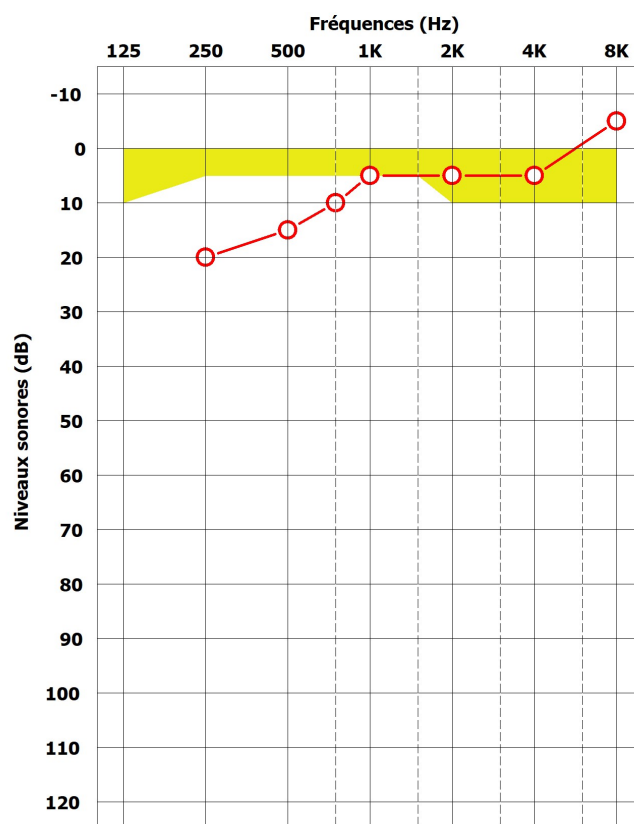

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	10	5	5		5		5		5
CA Droit		20	15	10	5		5		5		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	6,3 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes