


MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 14:10:27

Durée: 3mn 55s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

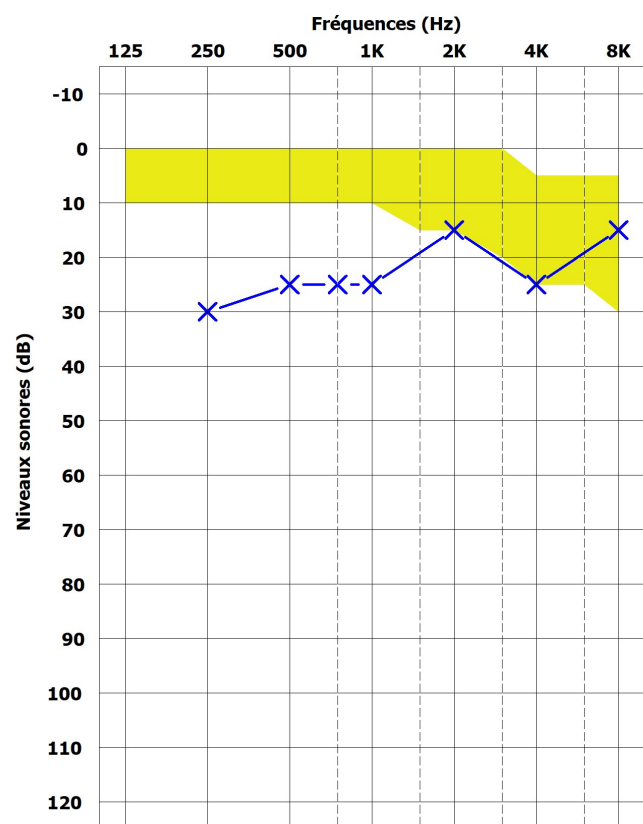

Oreille Gauche

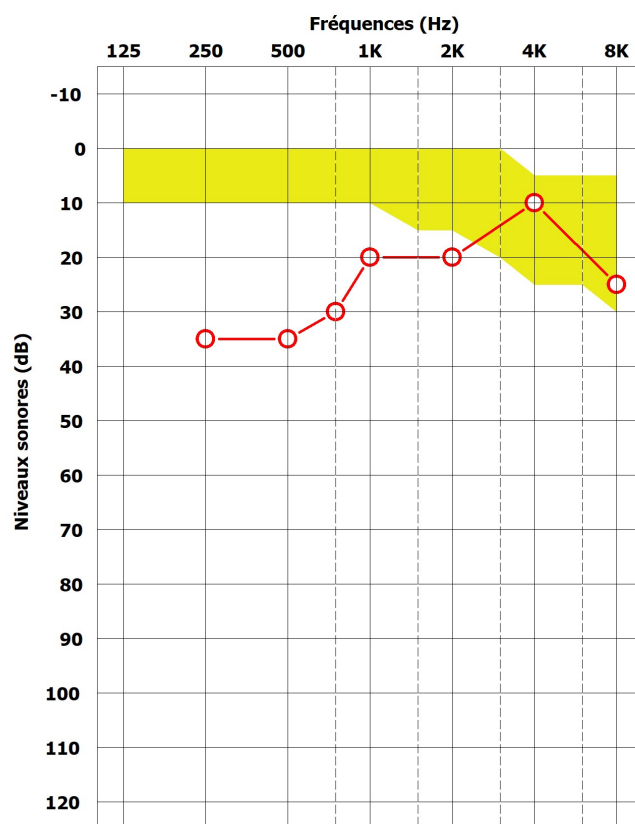

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	25		15		25		15
CA Droit		35	35	30	20		20		10		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes

Données Patient	CAMARA MORY
Date de naissance	01/01/1979
Age	46
Société	CR18
ID	25031513530787457

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021