

MEDVIE


Date du test: 21/08/2025 17:17:54

Durée: 3mn 21s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA N'FALY	
Date de naissance	01/07/1986
Age	39
Société	CR18
ID	25082117115858180

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

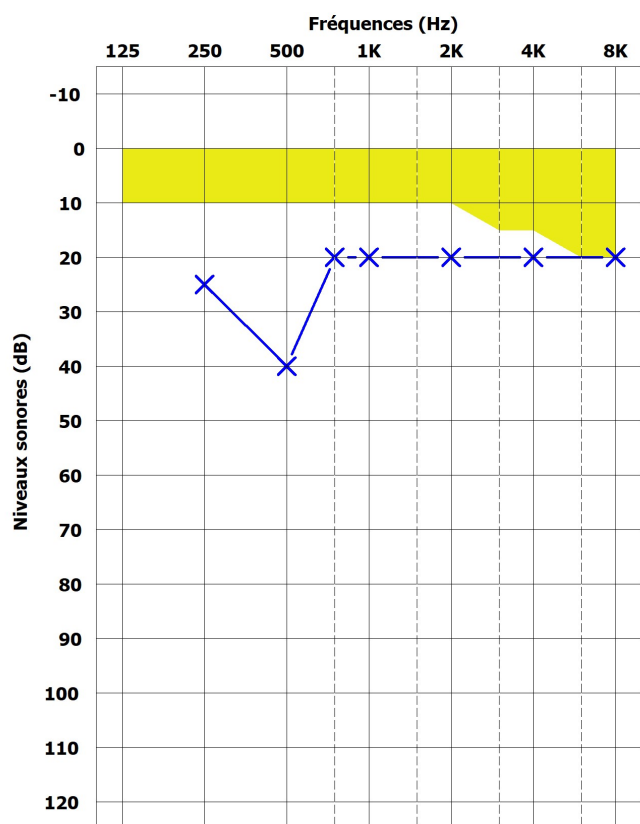

Oreille Gauche

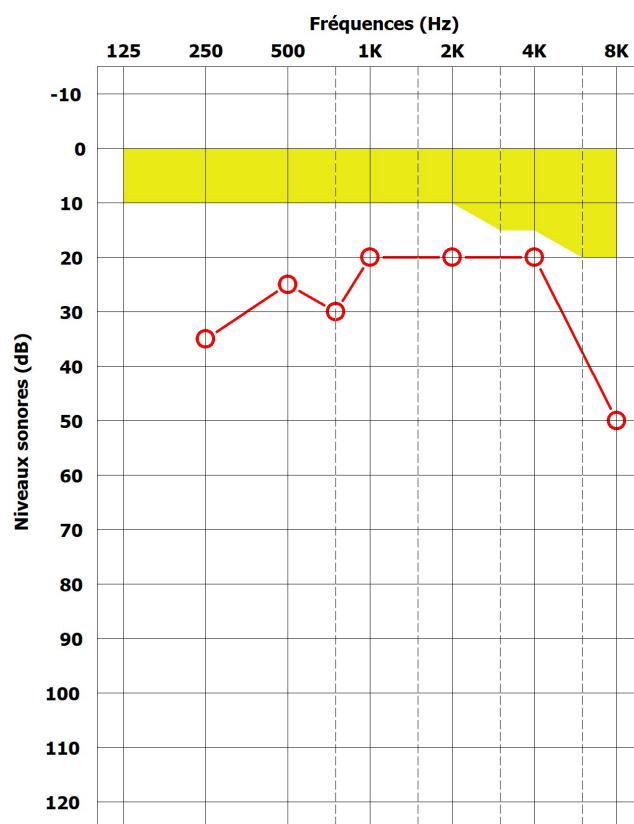

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	40	20	20		20		20		20
CA Droit		35	25	30	20		20		20		50

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	25,0 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes