


MEDVIE


Date du test: 29/09/2024 21:00:39

Durée: 4mn 02s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

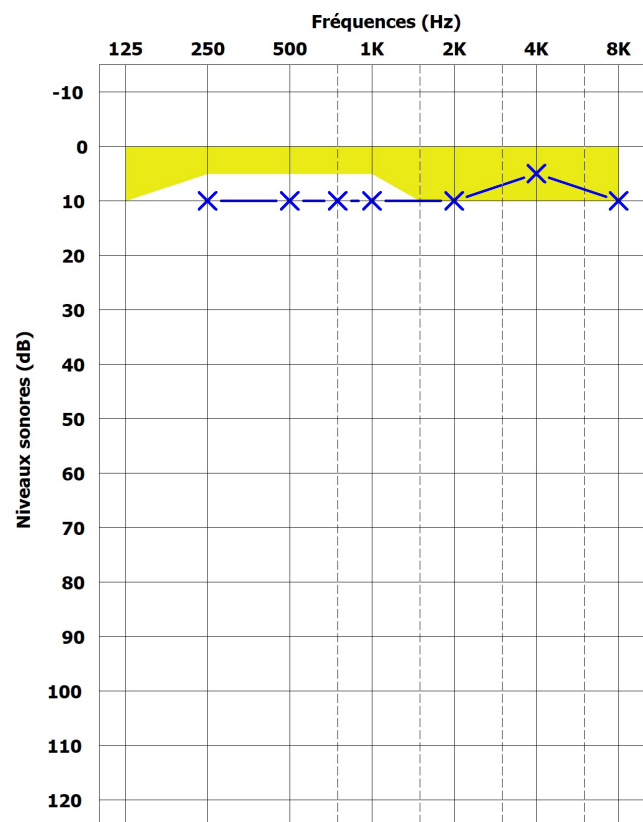

Oreille Gauche

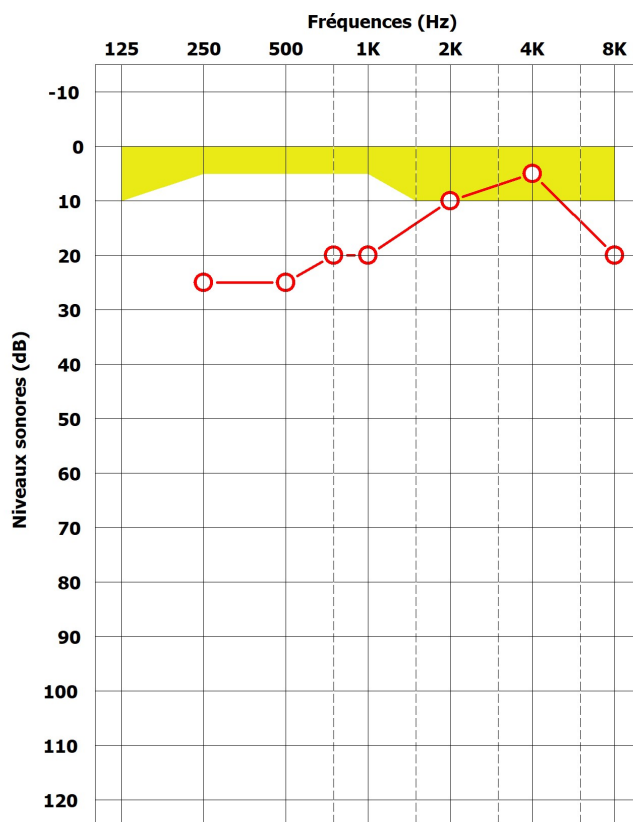

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	10	10		10		5		10
CA Droit		25	25	20	20		10		5		20

Calcul de perte

	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes

Données Patient	DIALLO KADIATOU
Date de naissance	07/07/1994
Age	30
Société	CR18
ID	24092920542220266

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021