


MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 12:25:19
Durée: 4mn 03s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CISSE MAMADY
Date de naissance	01/01/1987
Age	38
Société	CR18
ID	25031512020357772

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

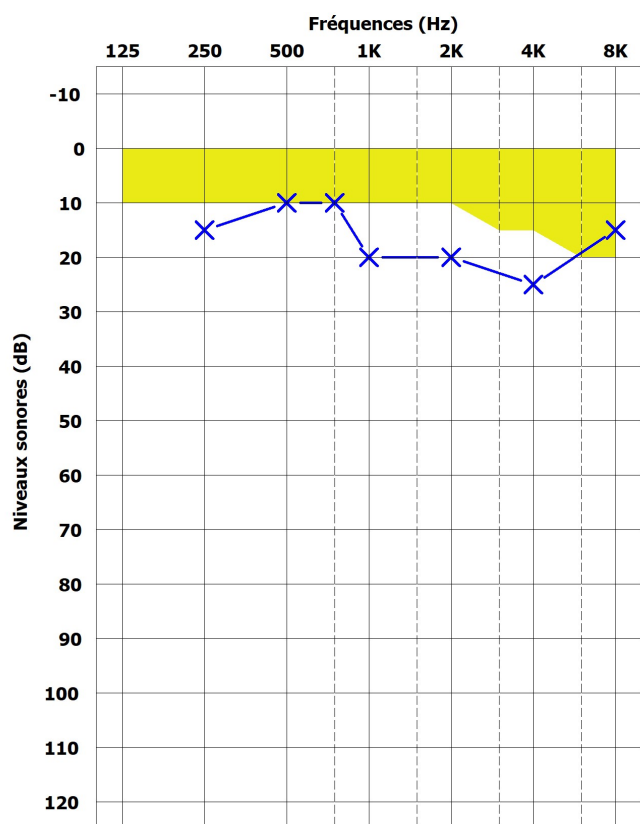

Oreille Gauche

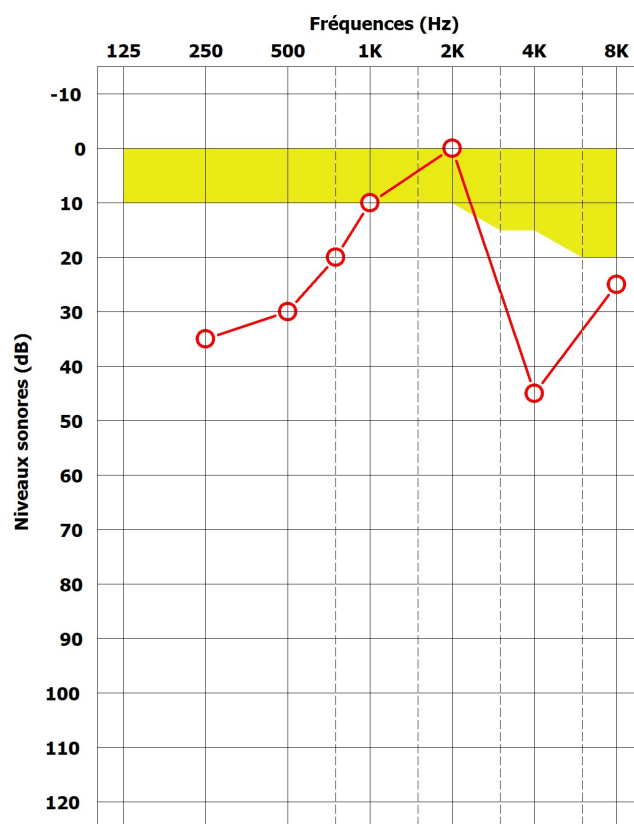

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	10	10	20		20		25		15
CA Droit		35	30	20	10		0		45		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes