

MEDVIE


Date du test: 02/05/2024 10:41:45

Durée: 8mn 57s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA MAMADY	
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	CR18
ID	24050210370685878

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

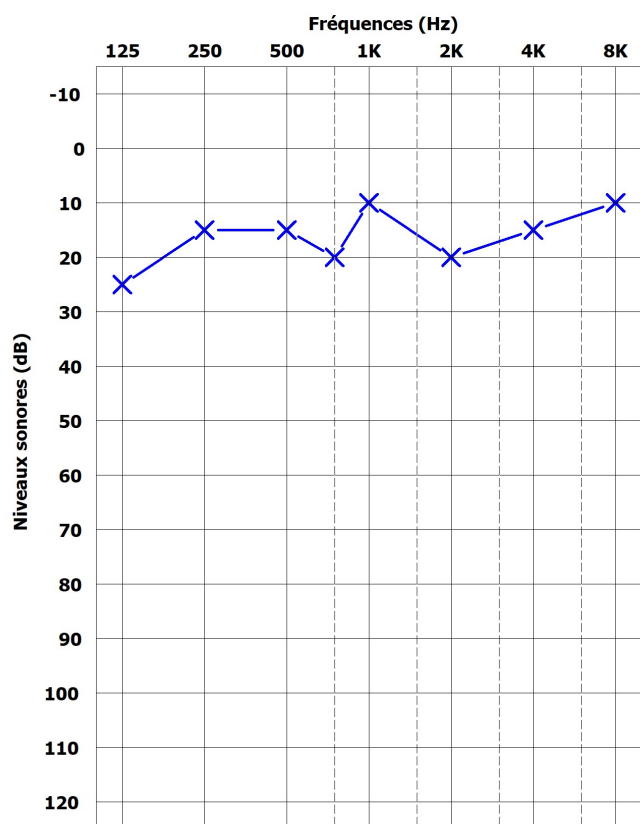

Oreille Gauche

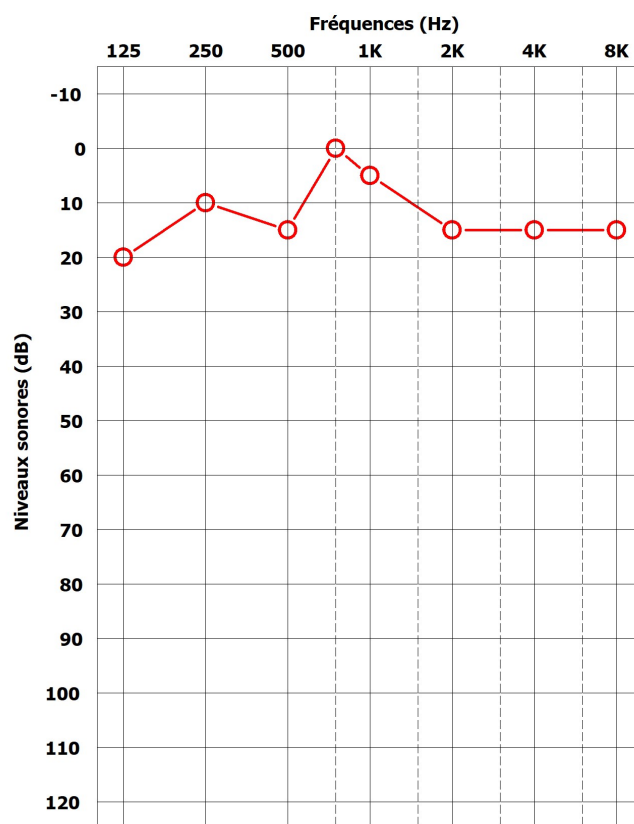

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	25	15	15	20	10		20		15		10
CA Droit	20	10	15	0	5		15		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	15,0 dB	---
CA Droit	12,5 dB	---

Notes