


MEDVIE


Date du test: 24/04/2024 13:36:25

Durée: 7mn 40s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

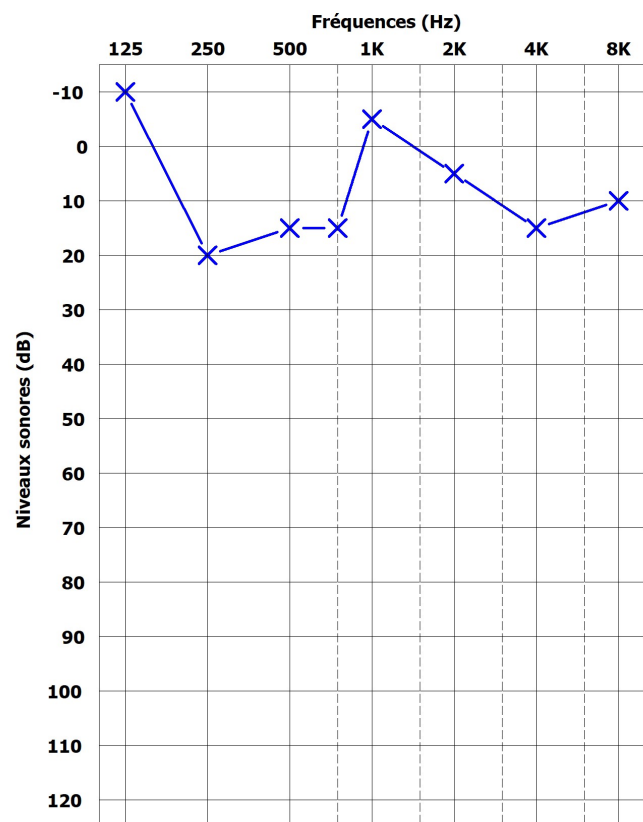

Oreille Gauche

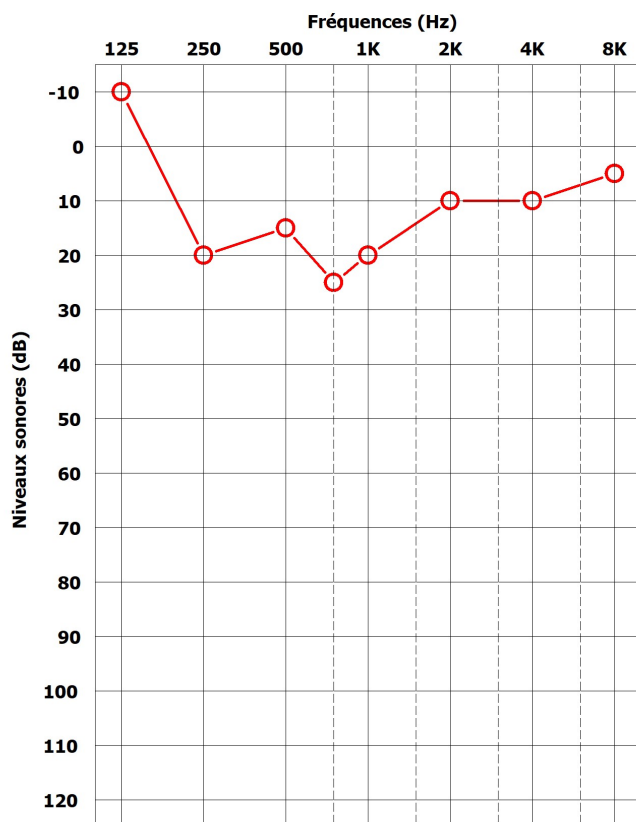

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	-10	20	15	15	-5		5		15		10
CA Droit	-10	20	15	25	20		10		10		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes

Données Patient	KEITA LAMINE
Date de naissance	01/01/1991
Age	33
Société	CR18
ID	24042413331477794

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021