



MEDECINE DE LA VIE  
BEYLA

Date de l'examen 18 10 2024 15h52

Dernier étalonnage 17 10 2023 13h31

Nom : SOW  
Né le : 06 01 2000  
Sexe : Masculin  
Entreprise : CR18  
Exposition :  
Notes :

Prénom : BOUBACAR  
Age : 24 ans  
Id : 2390  
Fonction : MANOEUVRE  
Opérateur : CONDE MARIAME

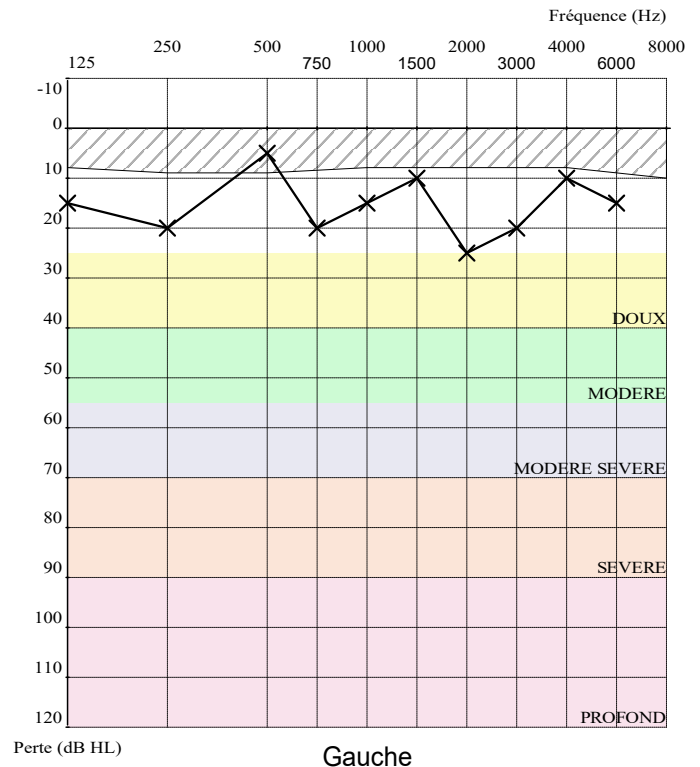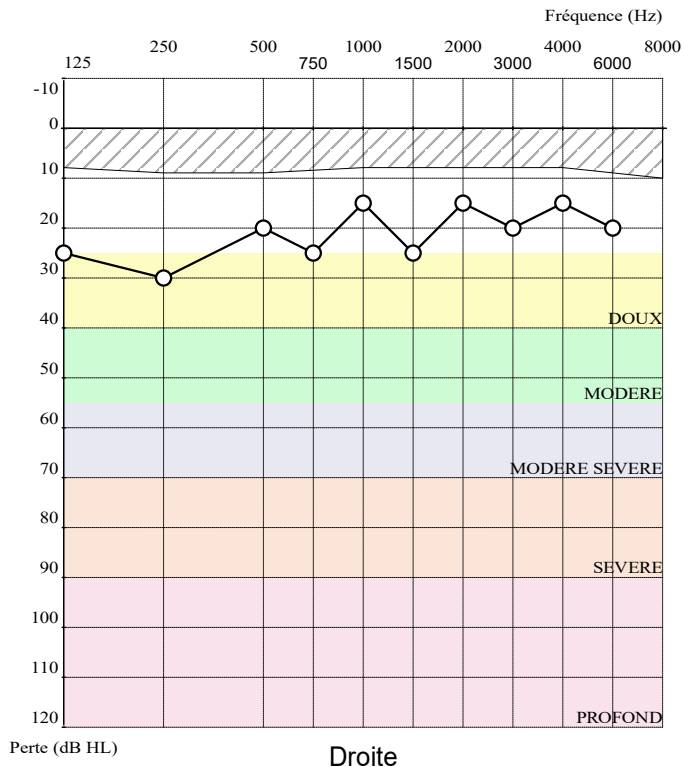

○ Droite    ⦿ Pas de réponse    ? Test douteux    □ Prédit (ISO7029)    × Gauche    ✕ Pas de réponse    ✕ Test douteux

| Résultats                          |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |
|------------------------------------|-----|-----------------|-----|-----|-----------------|------|------|---------|------|------|
| Fréq (Hz)                          | 125 | 250             | 500 | 750 | 1000            | 1500 | 2000 | 3000    | 4000 | 6000 |
| Droite                             | 25  | 30              | 20  | 25  | 15              | 25   | 15   | 20      | 15   | 20   |
| Gauche                             | 15  | 20              | 5   | 20  | 15              | 10   | 25   | 20      | 10   | 15   |
| Prédit                             | 8   | 9               | 9   | 8   | 8               | 8    | 8    | 8       | 8    | 9    |
| Commentaire:                       |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |
| Indices                            |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |
|                                    |     | Droite (dB HTL) |     |     | Gauche (dB HTL) |      |      | Moyenne |      |      |
| PAM                                |     | 15              |     |     | 18              |      |      | 16      |      |      |
| S.I.G.Y.C.O.P Résultat : O = 5     |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |
| Perte auditive asymétrique : 19.44 |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |
| Conditions                         |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |
| Emission : Pulsé                   |     | Pas : 5dB       |     |     |                 |      |      |         |      |      |
| Mode Manuel                        |     |                 |     |     |                 |      |      |         |      |      |