


MEDVIE


Date du test: 09/04/2024 17:36:20
Durée: 11mn 02s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CAMARA AMARA
Date de naissance	01/07/1984	
Age	39	
Société	CR18	
ID	24040917341969352	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

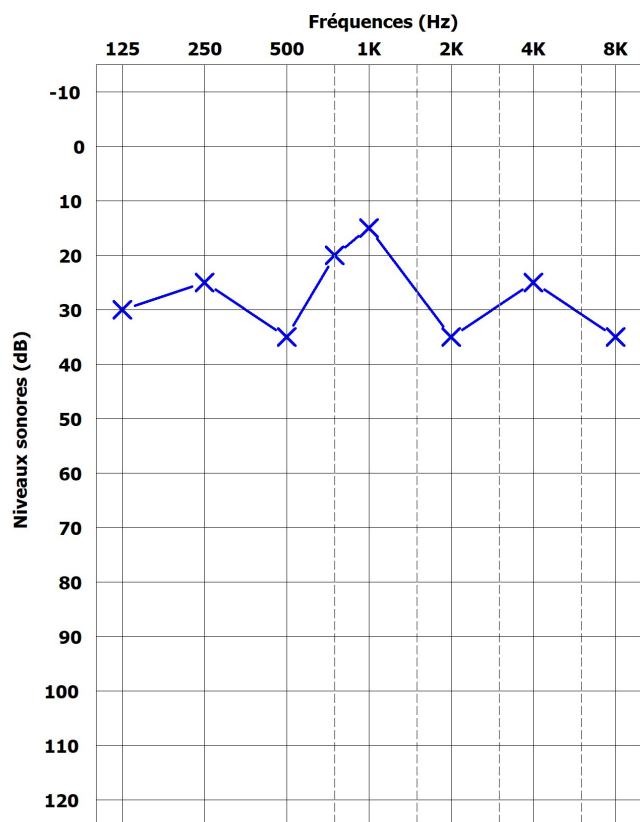

Oreille Gauche

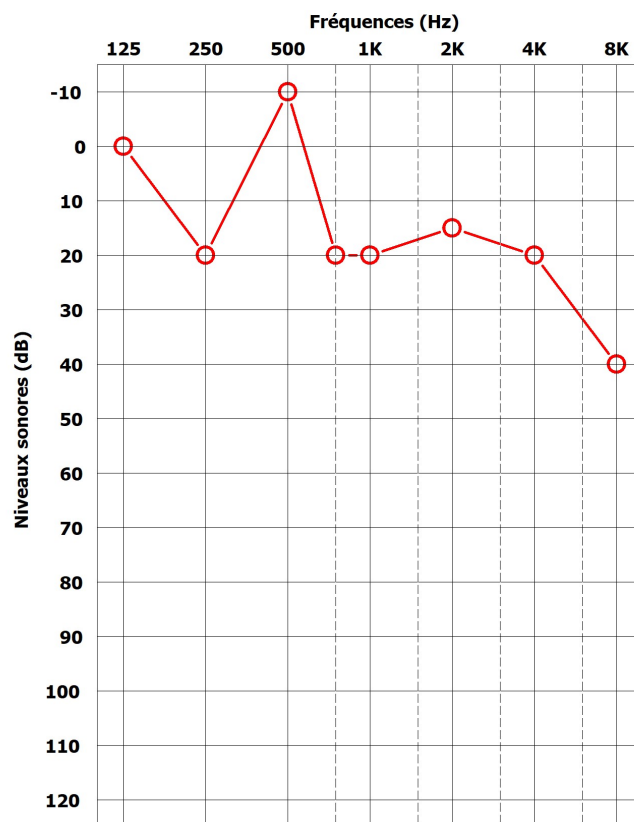

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	30	25	35	20	15		35		25		35
CA Droit	0	20	-10	20	20		15		20		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	27,5 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes