



Données Patient		CISSE MORY
Date de naissance	01/01/1990	
Age	35	
Société	CR18	
ID	25031111263214889	

Date du test: 11/03/2025 11:32:34
Durée: 3mn 38s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

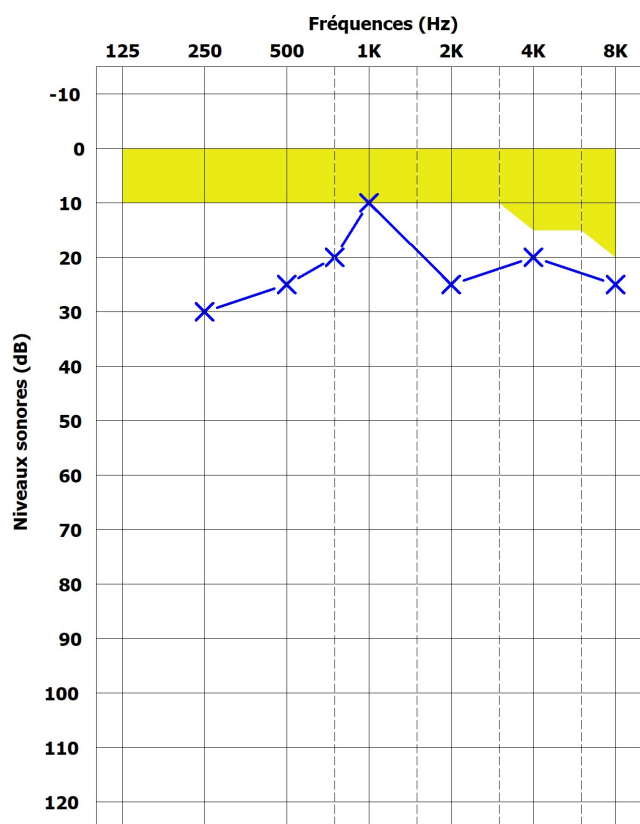

Oreille Gauche

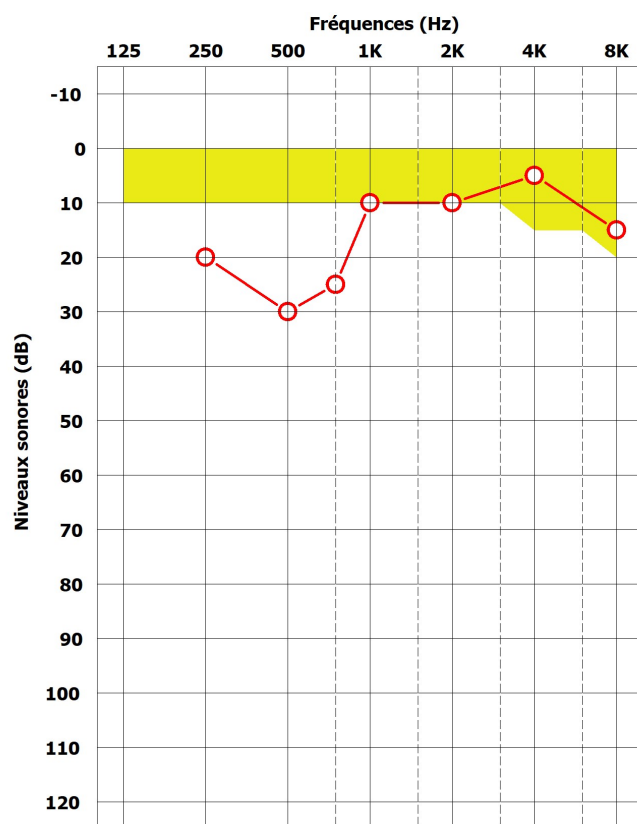

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	20	10		25		20		25
CA Droit		20	30	25	10		10		5		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes