

MEDVIE


Date du test: 06/08/2025 15:31:18

Durée: 5mn 34s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE MAMOUDOU
Date de naissance	01/01/1989	
Age	36	
Société	CR18	
ID	25080615282824421	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

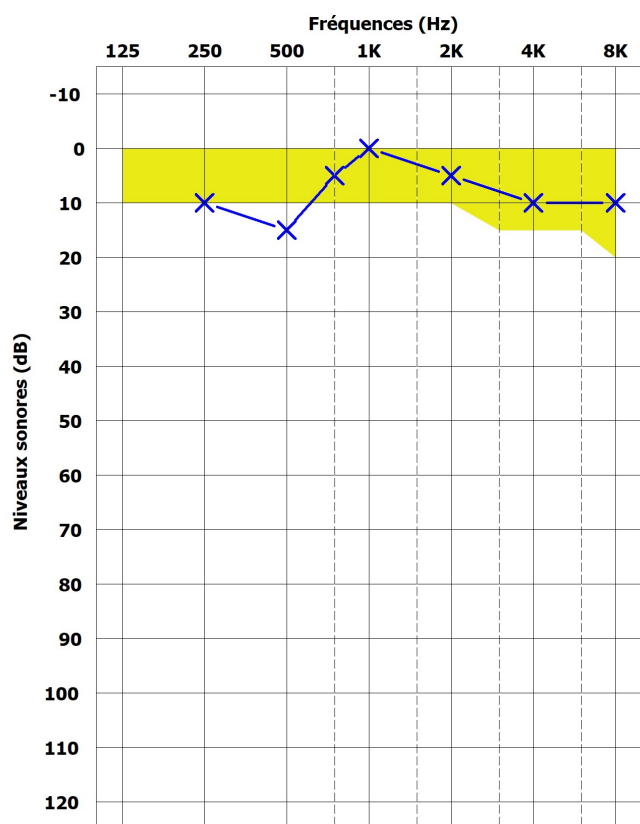

Oreille Gauche

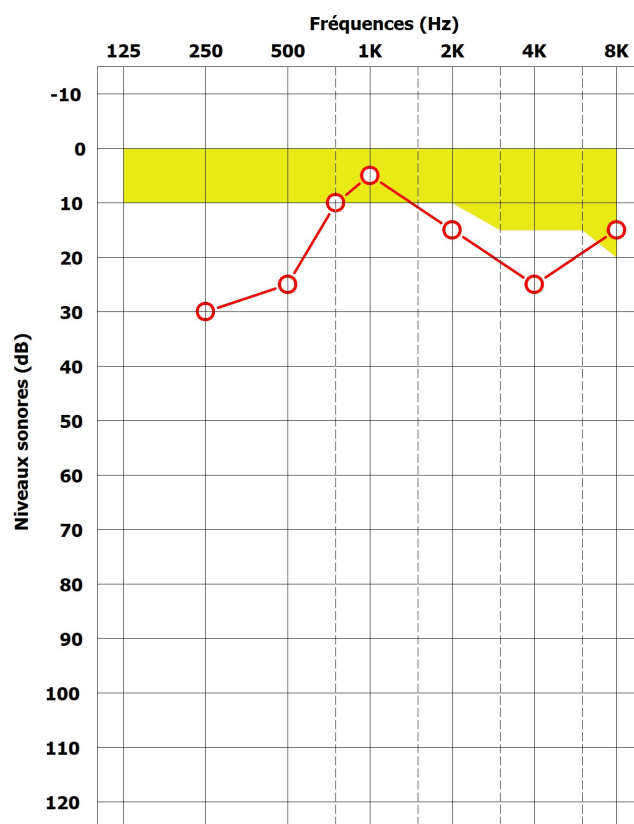

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	15	5	0		5		10		10
CA Droit		30	25	10	5		15		25		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes