

MEDVIE


Date du test: 15/03/2025 11:52:27

Durée: 4mn 10s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIAKITE IBRAHIMA	
Date de naissance	03/12/2000
Age	24
Société	CR18
ID	25031511431922111

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

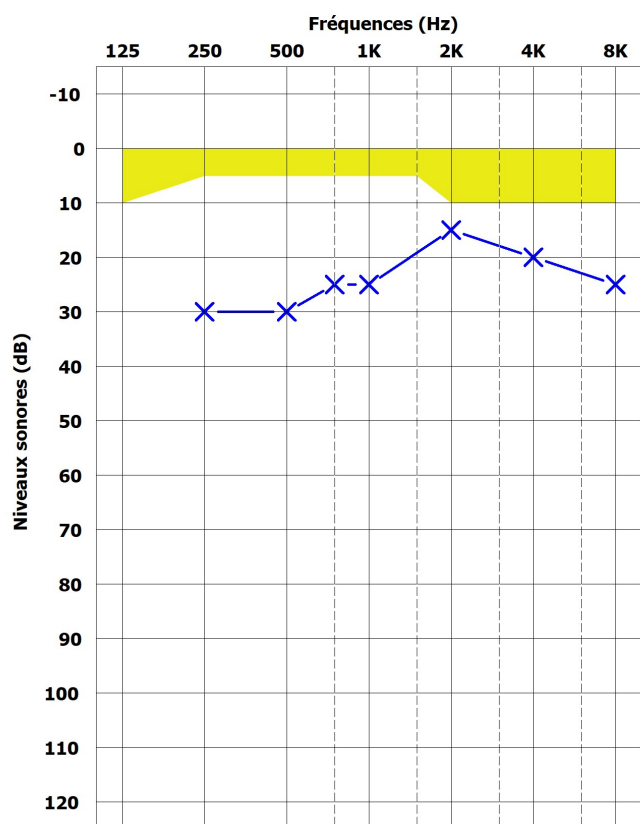

Oreille Gauche

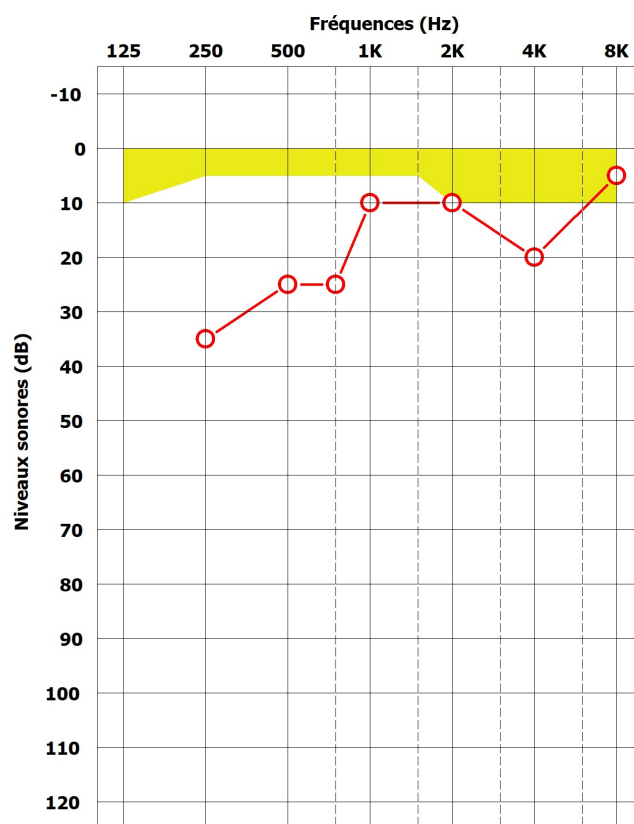

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	30	25	25		15		20		25
CA Droit		35	25	25	10		10		20		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	16,3 dB	---

Notes