


MEDVIE


Date du test: 10/03/2025 12:21:26
Durée: 3mn 31s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	KABA IBRAHIMA KALIL
Date de naissance	11/06/1989
Age	35
Société	CR18
ID	25031012214887263

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

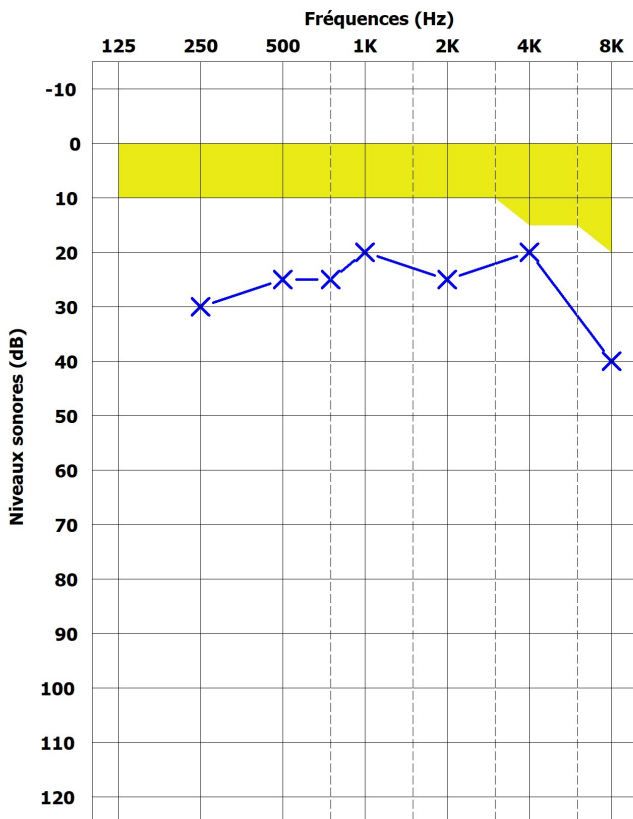

Oreille Gauche

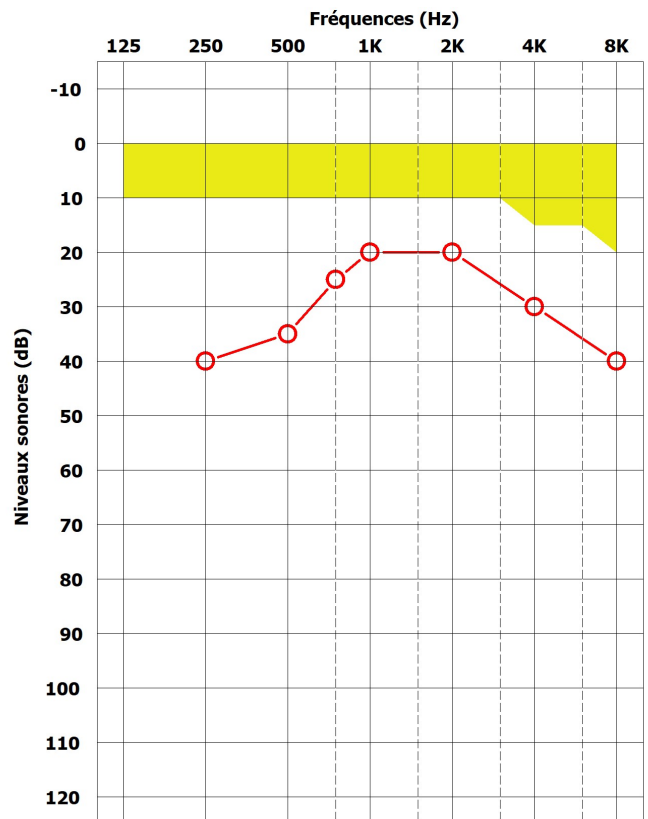

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	20		25		20		40
CA Droit		40	35	25	20		20		30		40

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	22,5 dB	---
CA Droit	26,3 dB	---

Notes