

MEDVIE


Date du test: 29/02/2024 14:03:46

Durée: 6mn 27s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA ISSIAKA
Date de naissance	01/01/1986
Age	38
Société	CR18
ID	24022914003481695

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

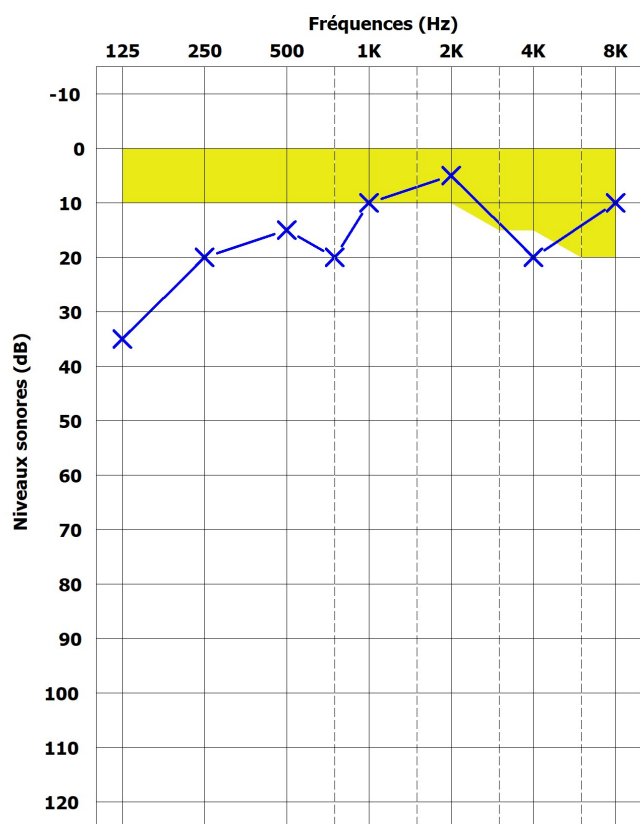

Oreille Gauche

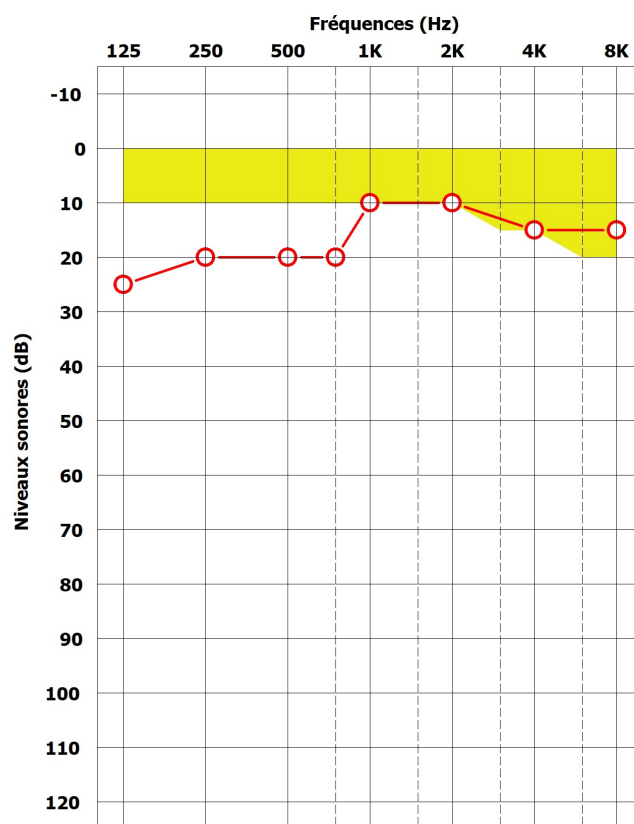

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	20	15	20	10		5		20		10
CA Droit	25	20	20	20	10		10		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	13,8 dB	---

Notes