

MEDVIE


Date du test: 18/03/2024 16:41:32

Durée: 4mn 56s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		TONGUIANO FRANCOIS
Date de naissance	01/01/1987	
Age	37	
Société	CR18	
ID	24031816394273269	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

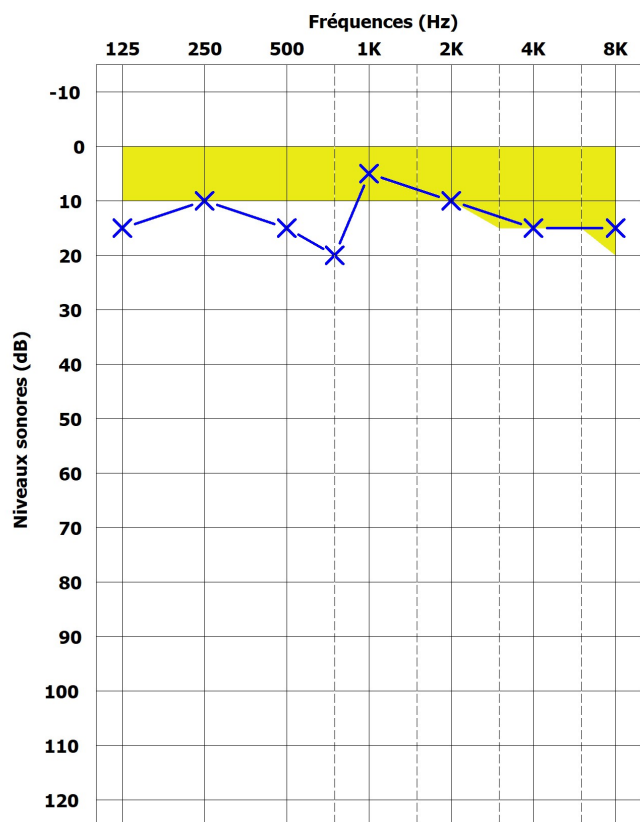

Oreille Gauche

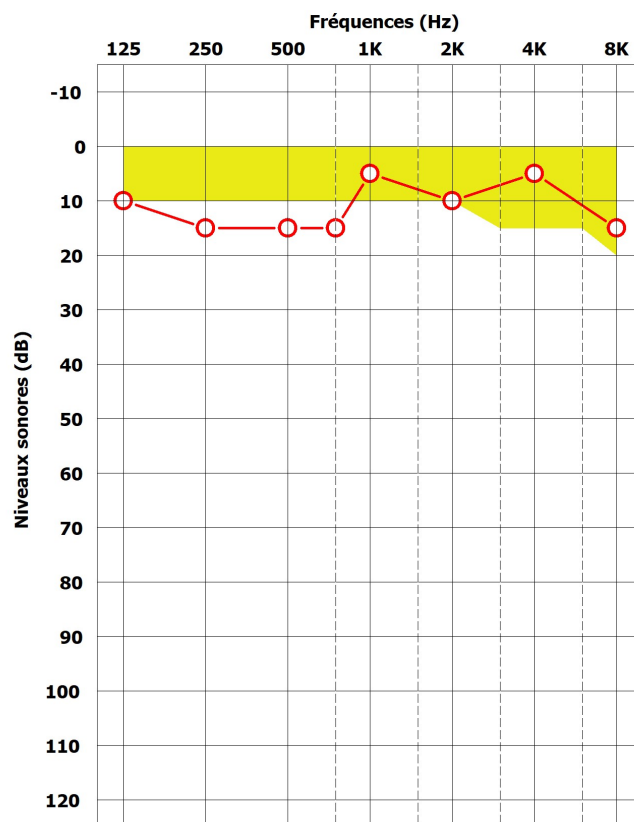

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	10	15	20	5		10		15		15
CA Droit	10	15	15	15	5		10		5		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes