

MEDVIE


Date du test: 15/04/2025 12:38:51

Durée: 4mn 28s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA N'FALY	
Date de naissance	01/07/1982
Age	42
Société	CR18
ID	25041512360653643

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

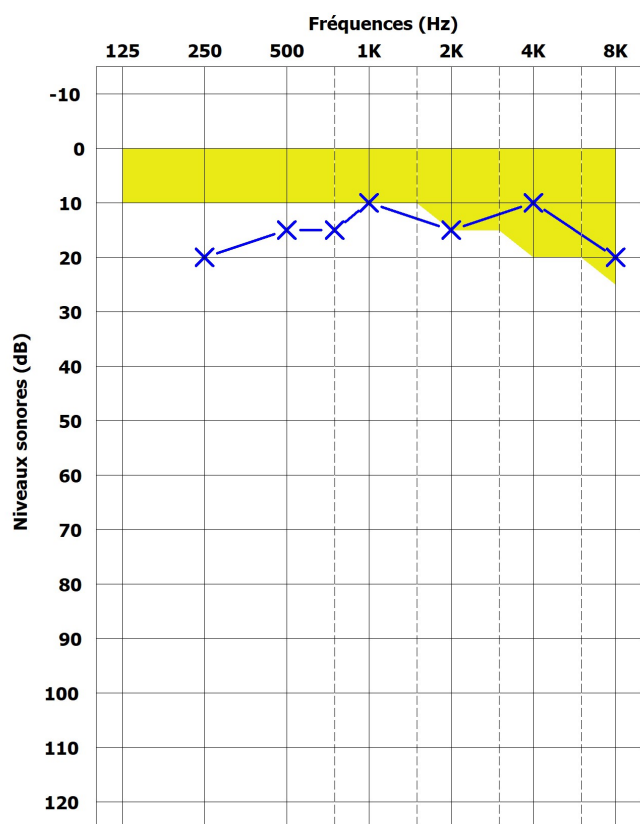

Oreille Gauche

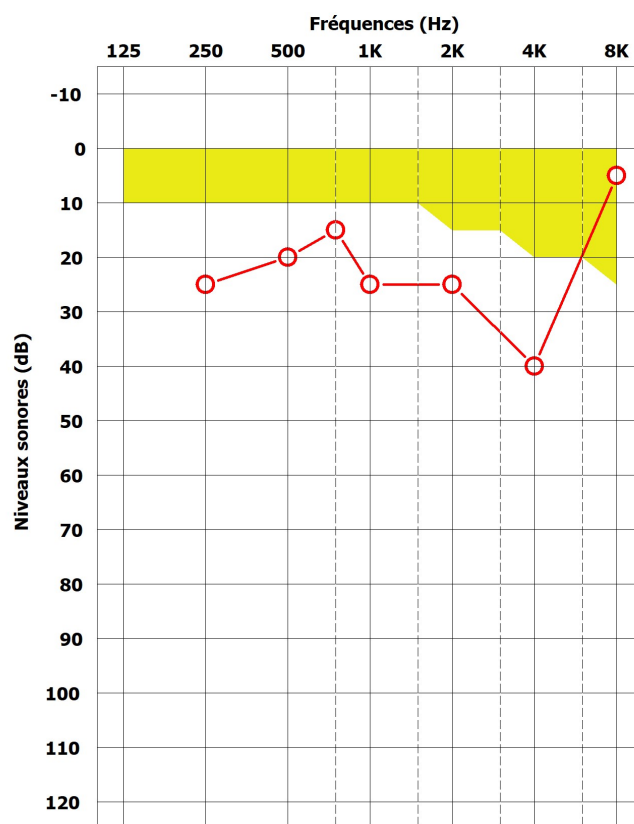

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	15	15	10		15		10		20
CA Droit		25	20	15	25		25		40		5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	27,5 dB	---

Notes