

MEDVIE


Date du test: 10/07/2025 13:45:41

Durée: 4mn 55s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIAWARA Tidiane	
Date de naissance	15/09/2002
Age	22
Société	CR18
ID	25071013411668724

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

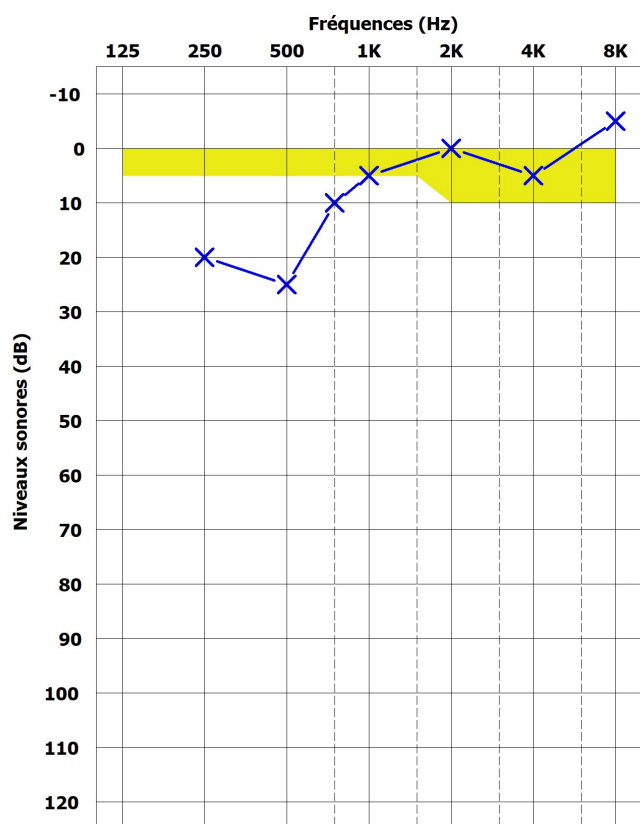

Oreille Gauche

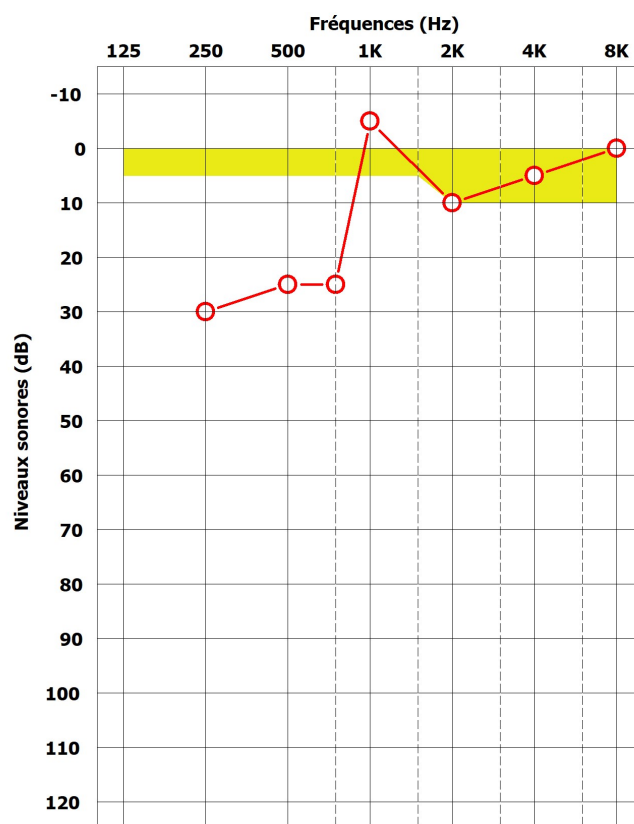

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	25	10	5		0		5		-5
CA Droit		30	25	25	-5		10		5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes