



Données Patient	
CAMARA IBRAHIMA	
Date de naissance	01/01/2002
Age	23
Société	CR18
ID	25011513481912200

Date du test: 15/01/2025 13:50:25
Durée: 4mn 10s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

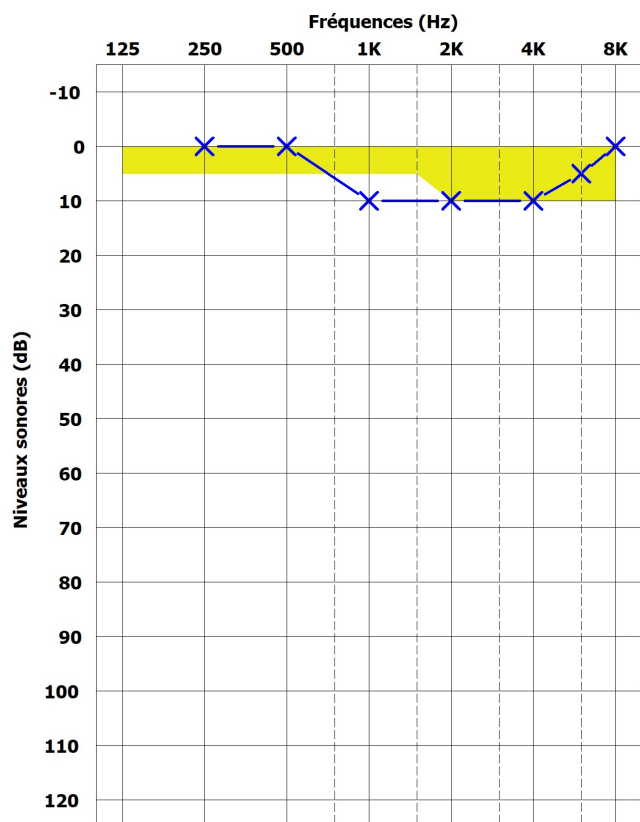

Oreille Gauche

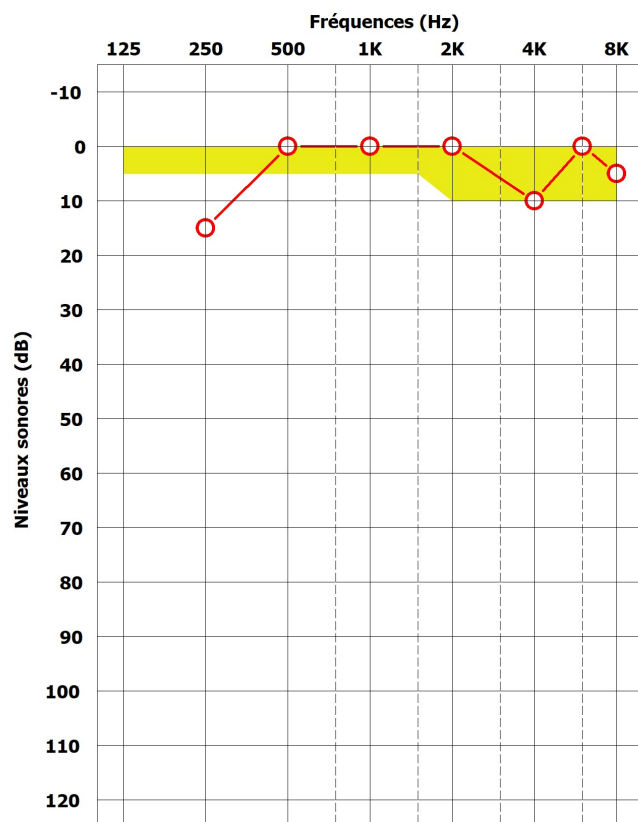

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	0		10		10		10	5	0
CA Droit		15	0		0		0		10	0	5

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	10,0 dB
CA Droit	---	0,0 dB

Notes