

MEDVIE


Date du test: 01/05/2024 22:30:22

Durée: 7mn 07s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	CAMARA MORY
Date de naissance	01/01/2006
Age	18
Société	CR18
ID	24050122225321477

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

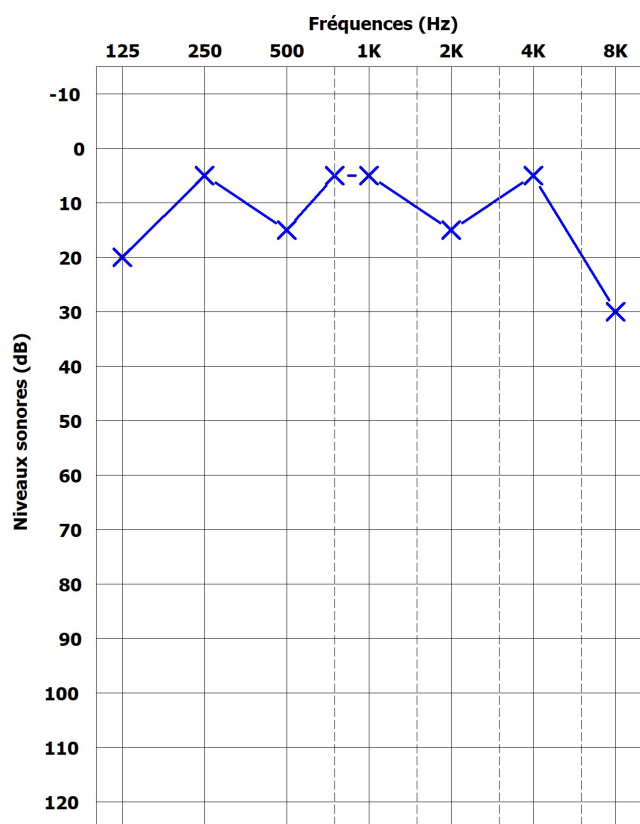

Oreille Gauche

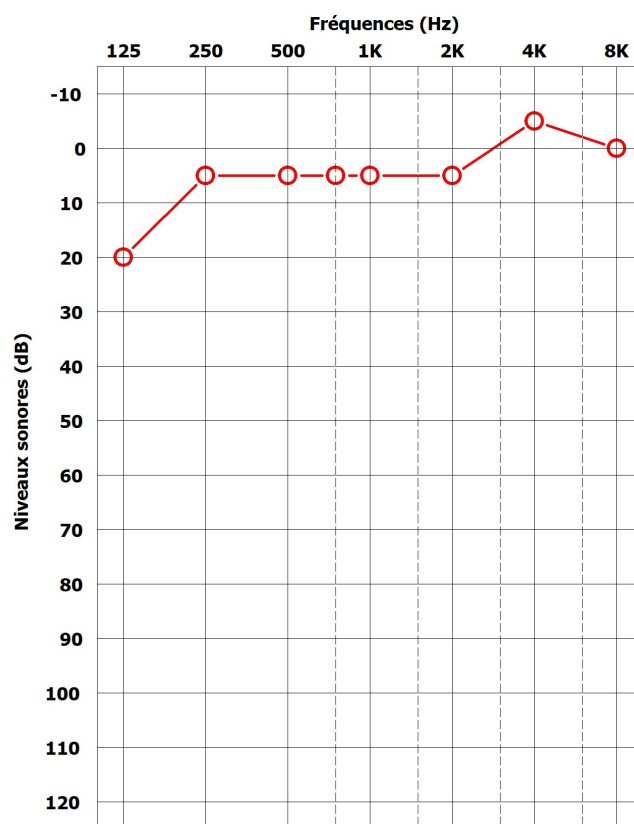

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	20	5	15	5	5		15		5		30
CA Droit	20	5	5	5	5		5		-5		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes