


MEDVIE


Date du test: 01/10/2024 11:24:35

Durée: 5mn 49s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

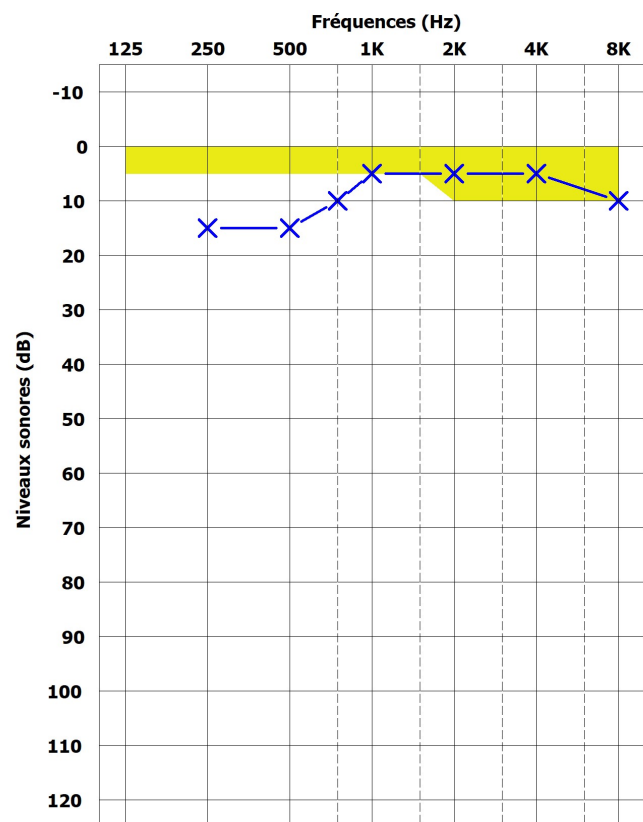

Oreille Gauche

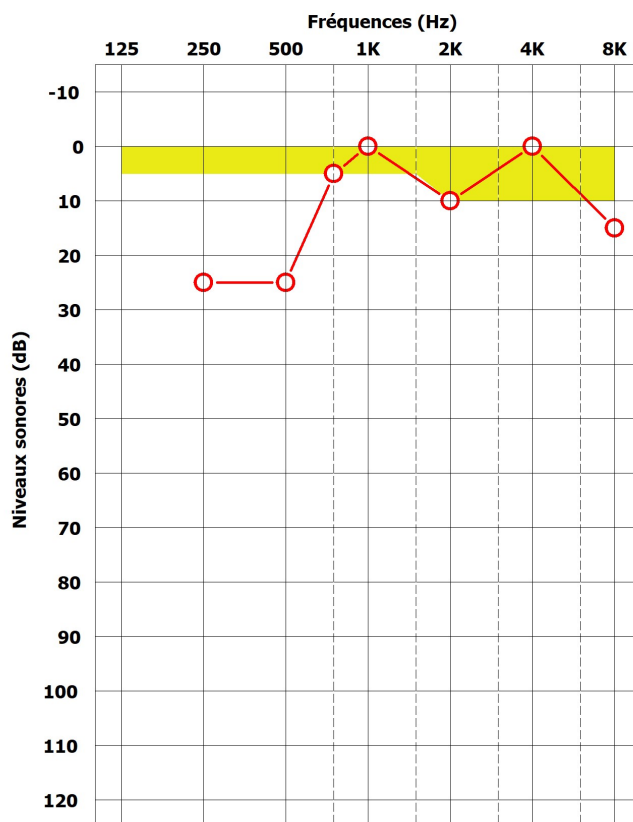

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	10	5		5		5		10
CA Droit		25	25	5	0		10		0		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	7,5 dB	---
CA Droit	8,8 dB	---

Notes

Données Patient

DANSOKU IBRAHIMA
SORY

Date de naissance

04/02/2001

Age

23

Société

CR18

ID

24100111215580343

Audiomètre

Type:

Audio 820M V2,211

Numéro de série:

2111EAT690092

Date Calibration :

30/11/2021