

MEDVIE


Date du test: 18/03/2025 12:08:37

Durée: 4mn 08s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		JING Shihua
Date de naissance	12/12/1981	
Age	43	
Société	CR18	
ID	25031812065312551	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

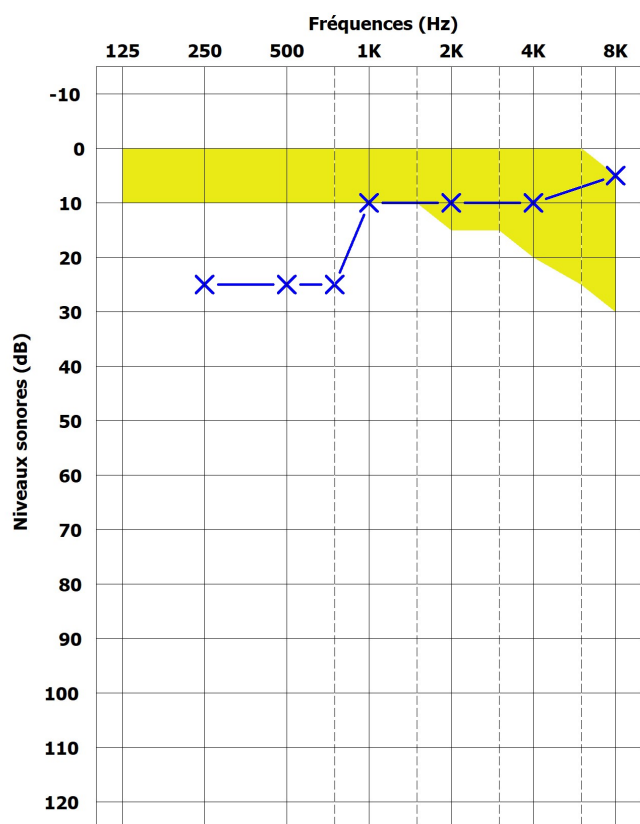

Oreille Gauche

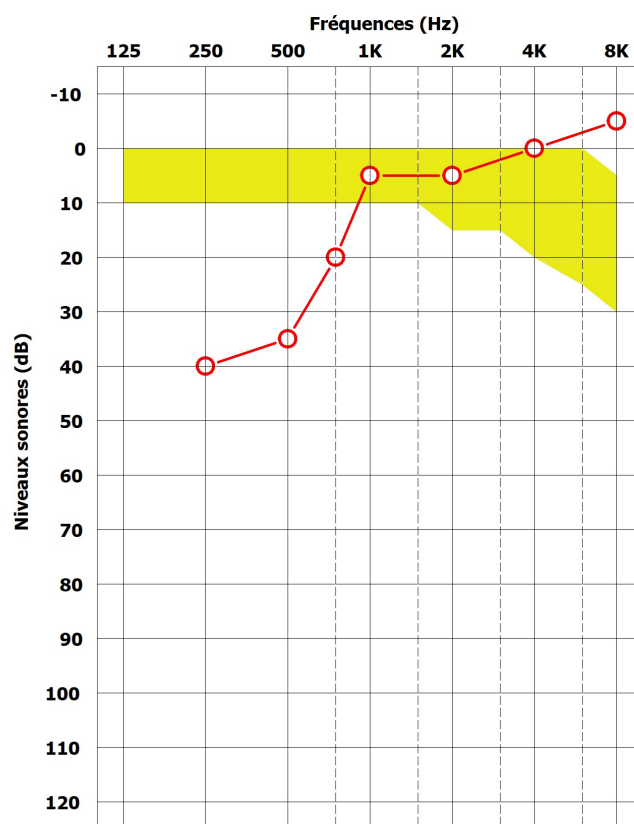

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	25	25	10		10		10		5
CA Droit		40	35	20	5		5		0		-5

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	13,8 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes