



Données Patient	
SIDIBE ABOUBACAR	
Date de naissance	01/01/1984
Age	41
Société	CR18
ID	25031310472040638

Date du test: 13/03/2025 10:50:41
Durée: 4mn 33s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

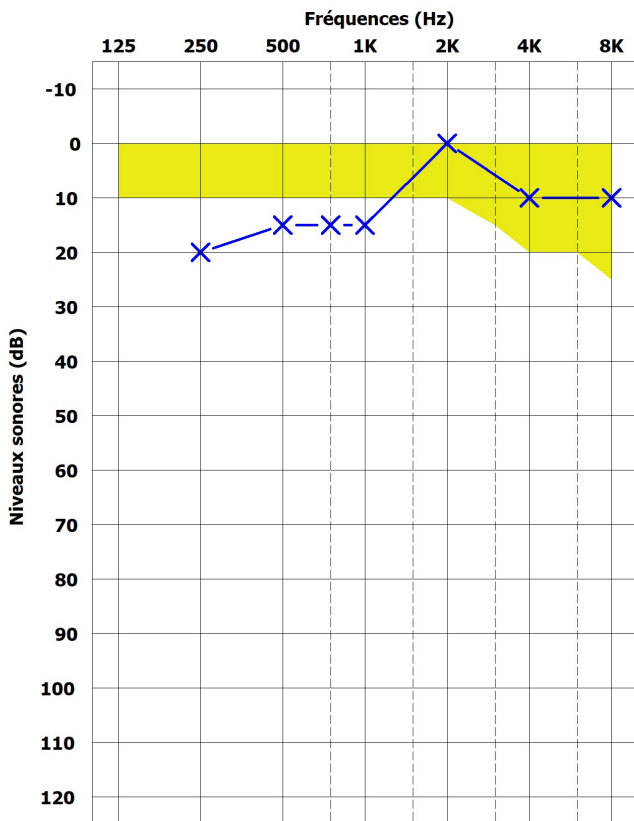

Oreille Gauche

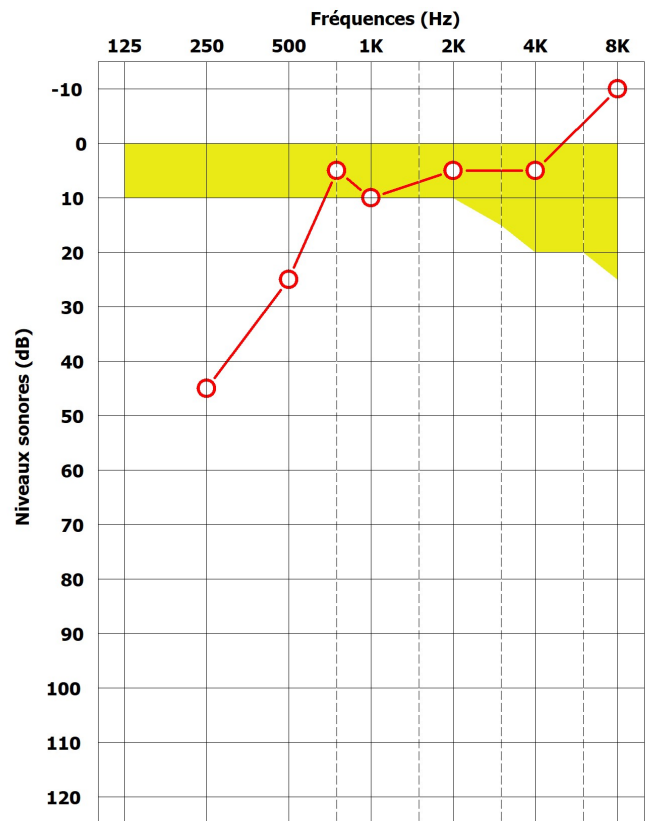

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	15	15	15		0		10		10
CA Droit		45	25	5	10		5		5		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	10,0 dB	---
CA Droit	11,3 dB	---

Notes