


MEDVIE BEYLA


Date du test: 13/12/2024 13:13:58

Durée: 5mn 14s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

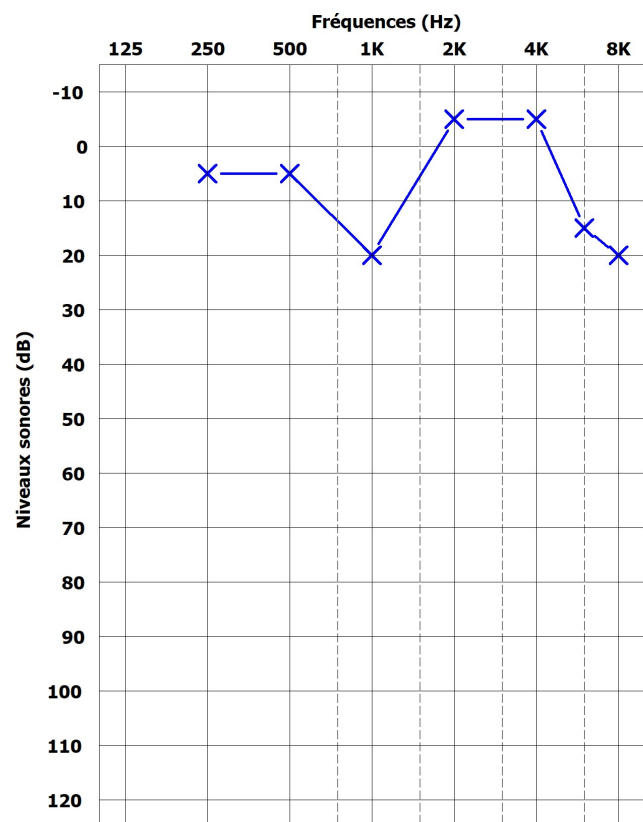

Oreille Gauche

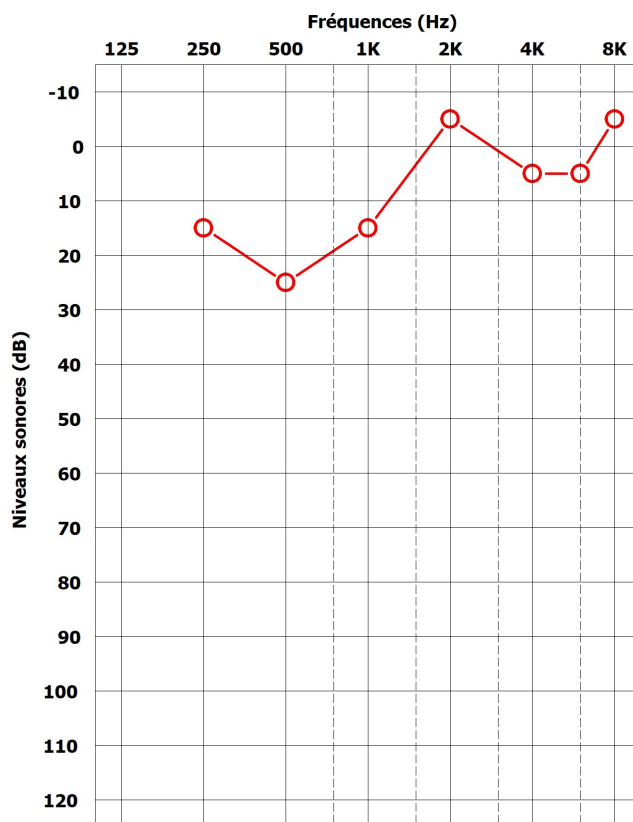

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		5	5		20		-5		-5	15	20
CA Droit		15	25		15		-5		5	5	-5

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	20,0 dB
CA Droit	---	15,0 dB

Notes

Données Patient	DIOUBATE KADIATOU
Date de naissance	10/02/2004
Age	20
Société	CR18
ID	24121313121331278

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021