

MEDVIE


Date du test: 10/03/2025 13:39:28

Durée: 4mn 26s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CISSE Mory
Date de naissance	01/01/1996	
Age	29	
Société	CR18	
ID	25031013360943174	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

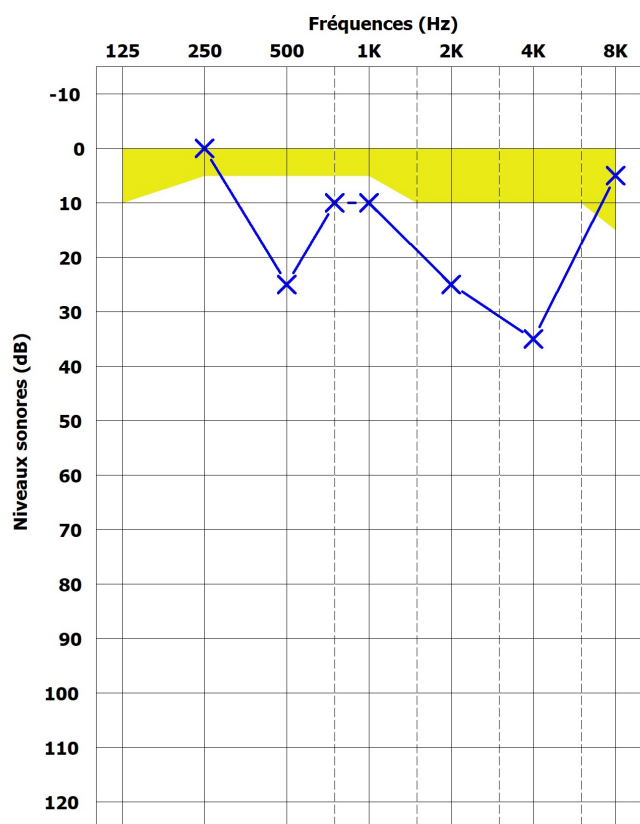

Oreille Gauche

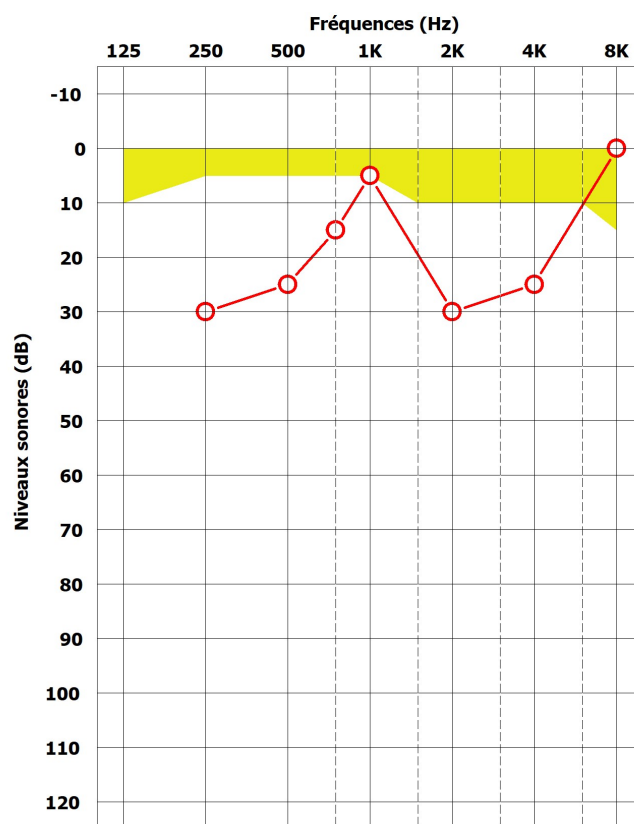

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		0	25	10	10		25		35		5
CA Droit		30	25	15	5		30		25		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	23,8 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes