


MEDVIE


Date du test: 15/05/2024 10:52:50
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Données Patient		CONDE AMADOU
Date de naissance	01/01/1999	
Age	25	
Société	CR18	
ID	24051510484412712	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

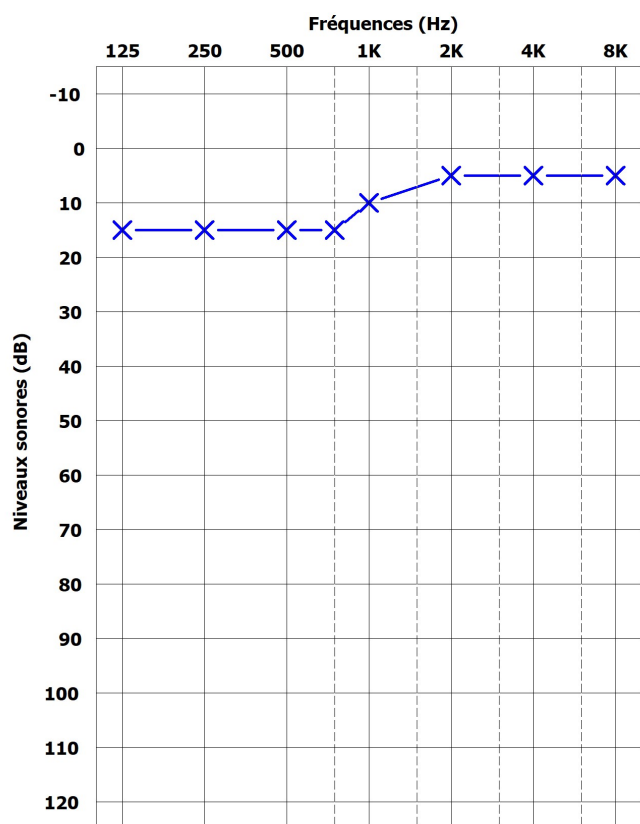

Oreille Gauche

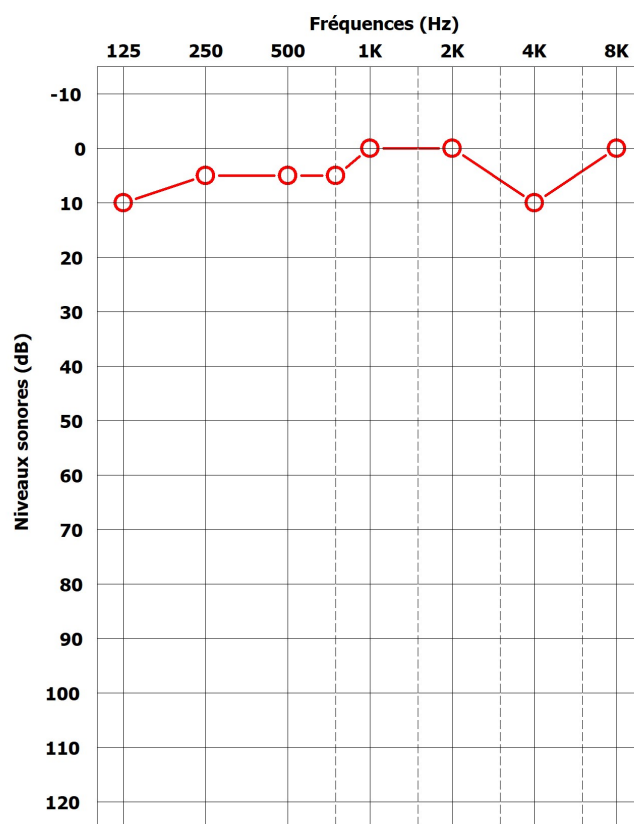

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	15	15	15	10		5		5		5
CA Droit	10	5	5	5	0		0		10		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	8,8 dB	---
CA Droit	3,8 dB	---

Notes