

MEDVIE


Date du test: 07/03/2025 12:24:46

Durée: 4mn 18s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA ADAMA	
Date de naissance	01/01/1994
Age	31
Société	CR18
ID	25030712182342018

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

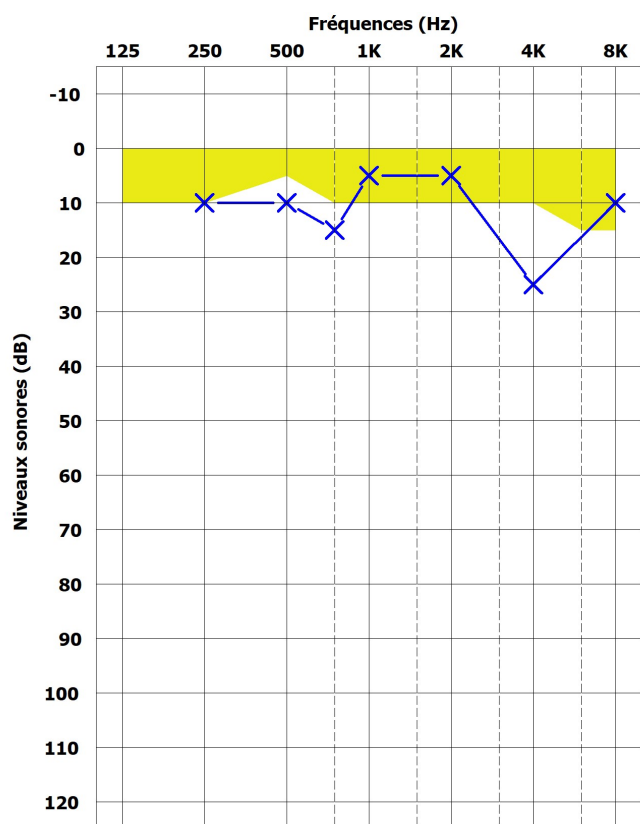

Oreille Gauche

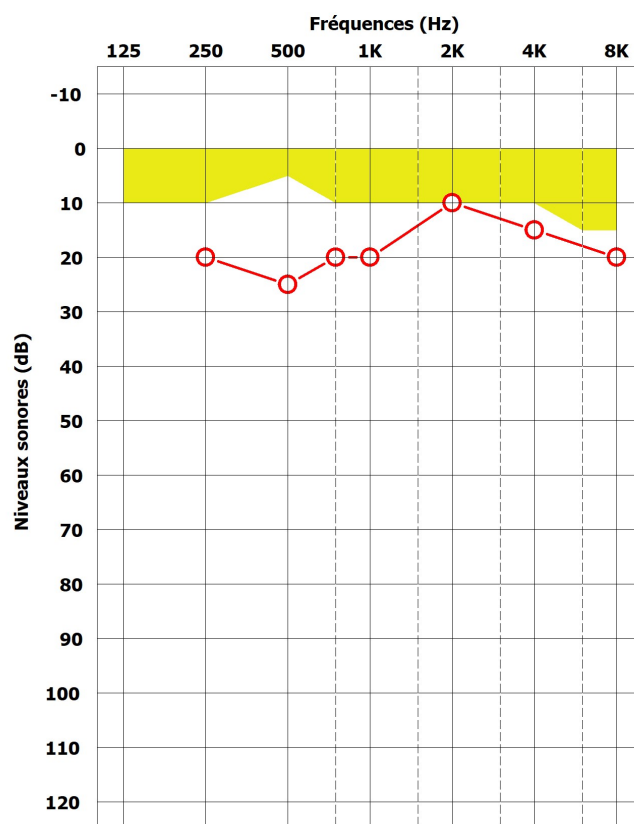

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		10	10	15	5		5		25		10
CA Droit		20	25	20	20		10		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes