

MEDVIE


Date du test: 06/04/2024 13:31:12

Durée: 6mn 45s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	BAH ABDOULAYE
Date de naissance	01/01/1994
Age	30
Société	CR18
ID	24040613291173163

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021

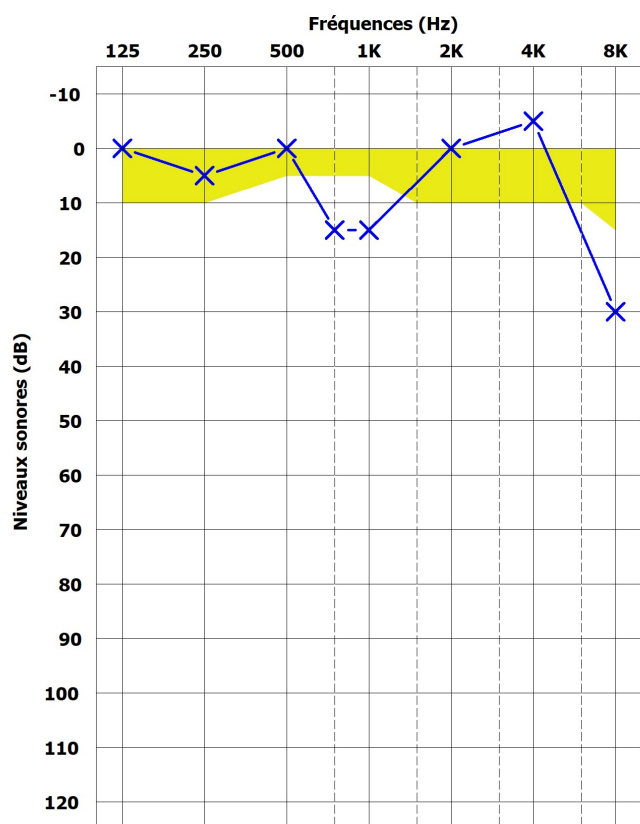

Oreille Gauche

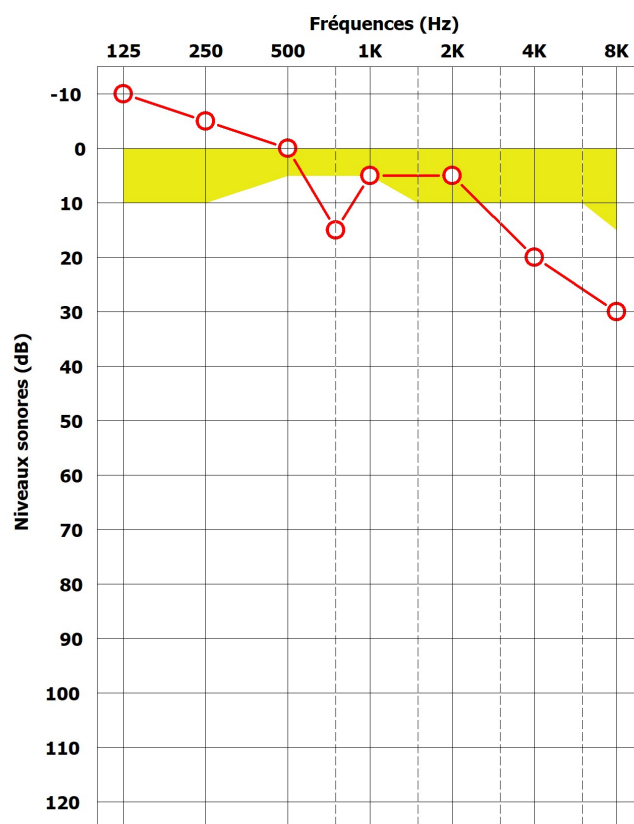

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	0	5	0	15	15		0		-5		30
CA Droit	-10	-5	0	15	5		5		20		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	7,5 dB	---

Notes