


MEDVIE


Date du test: 13/03/2025 12:12:48
Durée: 4mn 40s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient		CONDE AMARA
Date de naissance	01/01/1984	
Age	41	
Société	CR18	
ID	25031312004815363	

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

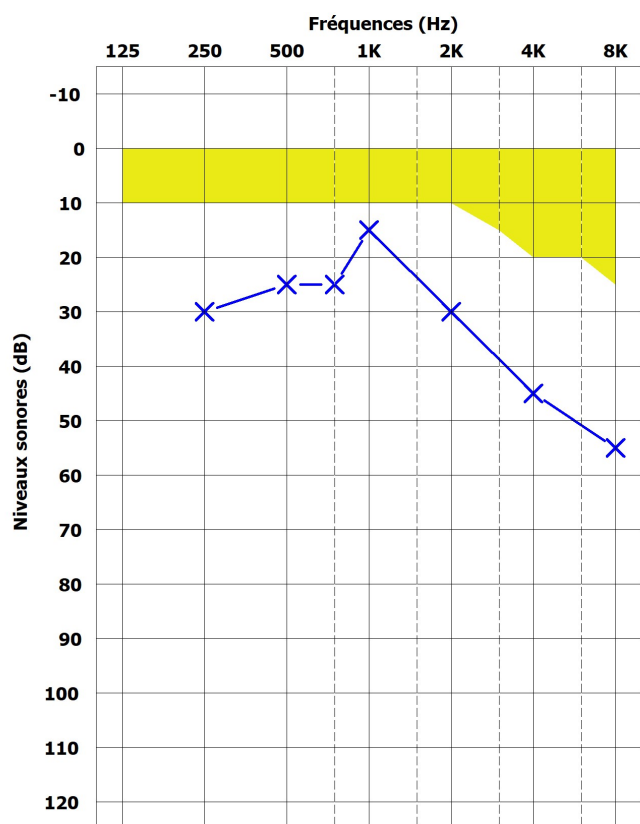

Oreille Gauche

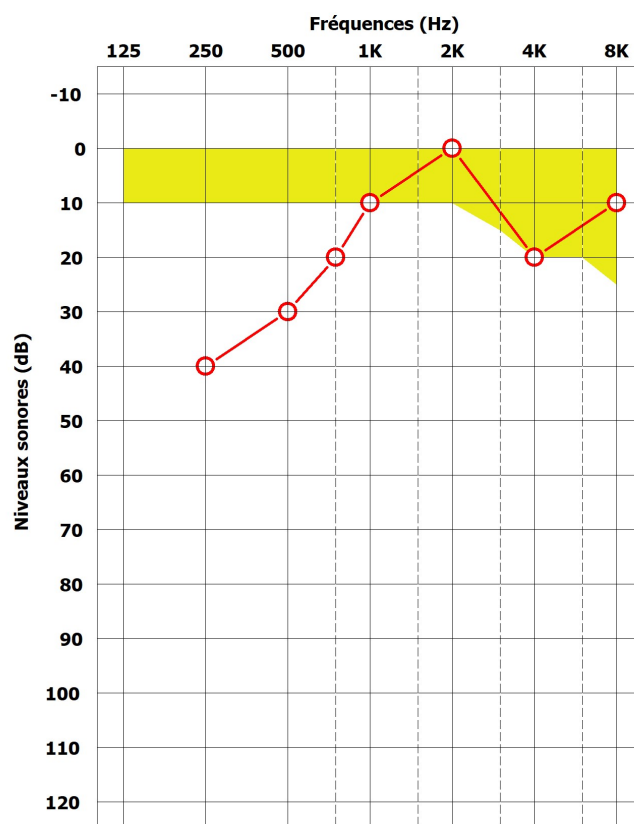

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	25	25	15		30		45		55
CA Droit		40	30	20	10		0		20		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	28,8 dB	---
CA Droit	15,0 dB	---

Notes