

MEDVIE


Date du test: 30/09/2024 12:19:08

Durée: 5mn 23s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIALLO SOULEYMANE	
Date de naissance	04/10/2004
Age	19
Société	CR18
ID	24093012163459378

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

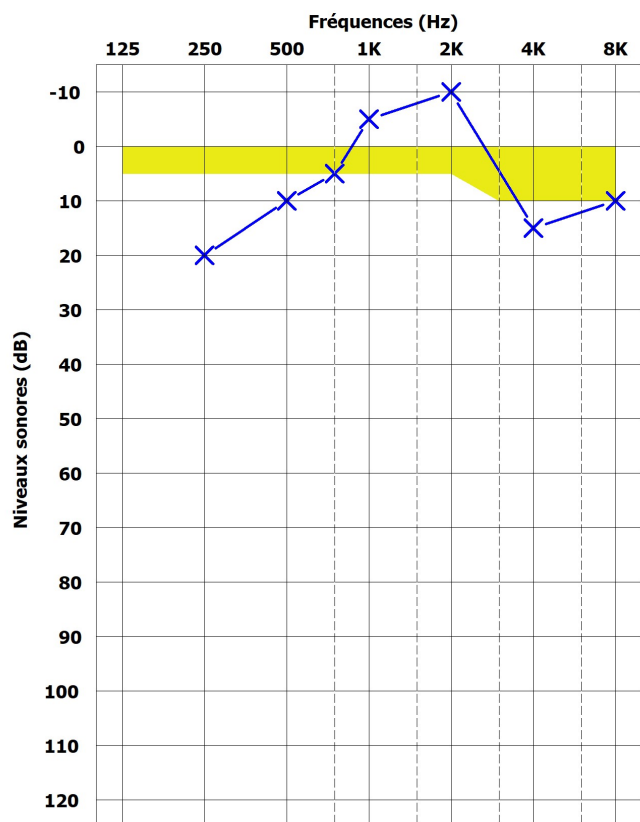

Oreille Gauche

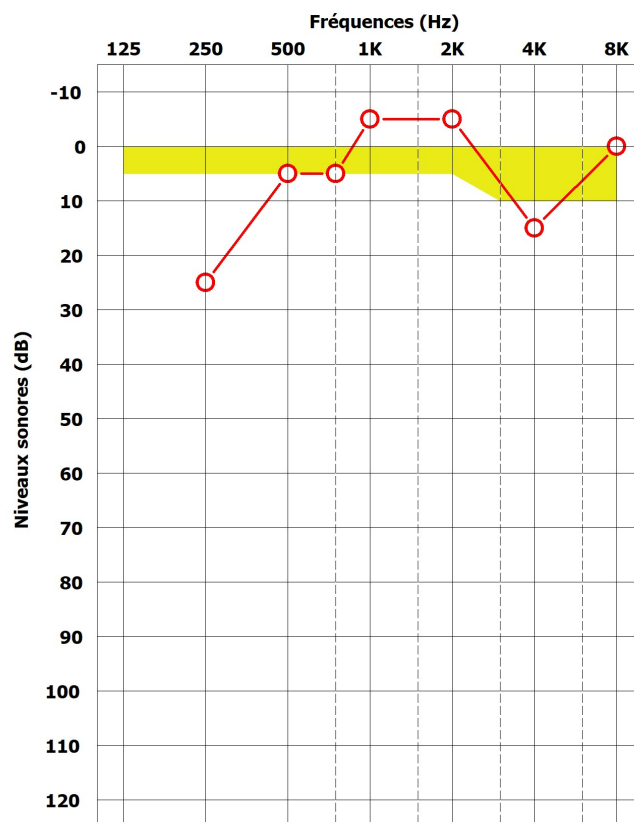

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	10	5	-5		-10		15		10
CA Droit		25	5	5	-5		-5		15		0

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	2,5 dB	---
CA Droit	2,5 dB	---

Notes