

MEDVIE


Date du test: 29/09/2024 17:57:52

Durée: 4mn 31s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA MORY	
Date de naissance	01/01/2004
Age	20
Société	CR18
ID	24092917415670372

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

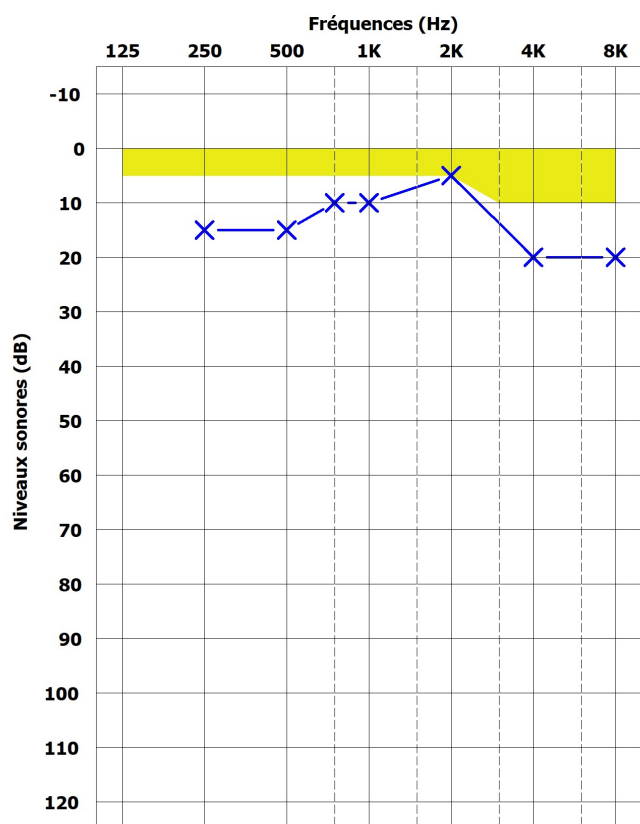

Oreille Gauche

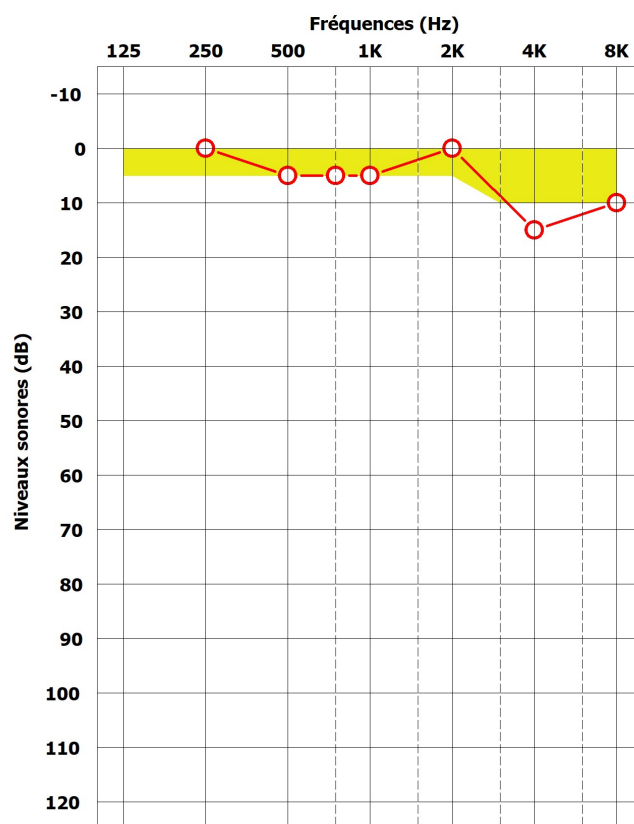

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		15	15	10	10		5		20		20
CA Droit		0	5	5	5		0		15		10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	12,5 dB	---
CA Droit	6,3 dB	---

Notes