


Données Patient	TOURE N'faly
Date de naissance	01/02/1994
Age	31
Société	CR18
ID	25031414553529357


MEDVIE

Date du test: 14/03/2025 14:57:57  
 Durée: 3mn 23s  
 Type test: Auto  
 Normal  
 Continu  
 Scén. Standard

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

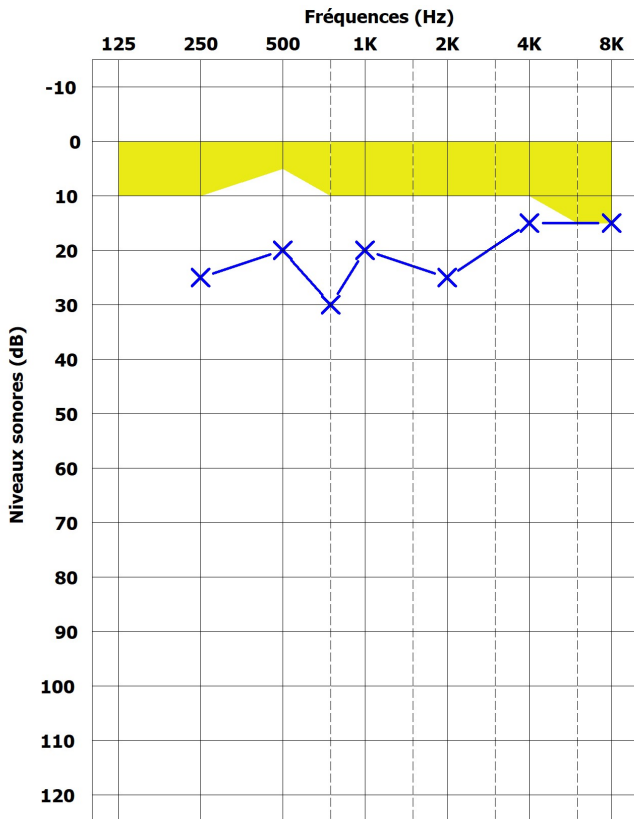

Oreille Gauche

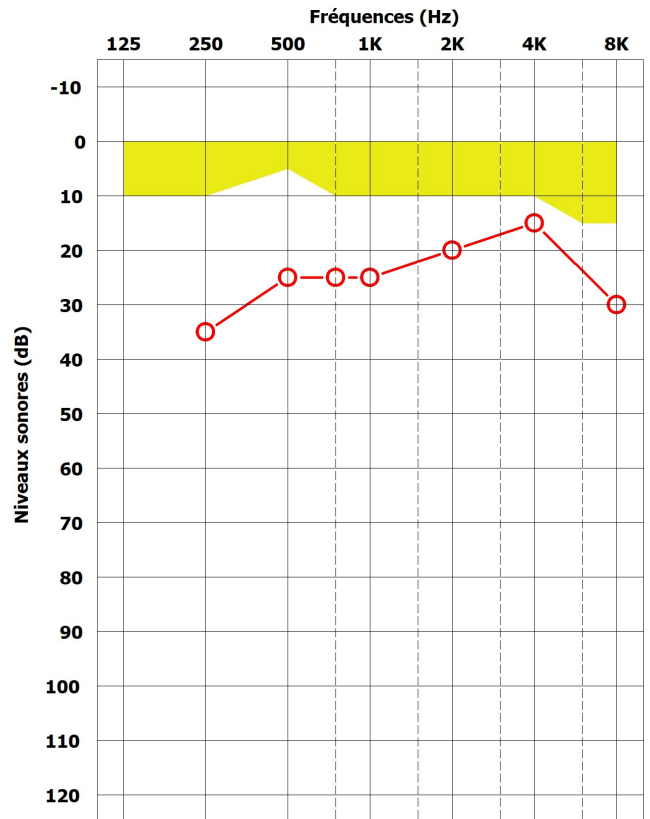

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	20	30	20		25		15		15
CA Droit		35	25	25	25		20		15		30

Calcul de perte	PAM	IPA
	CA Gauche	20,0 dB
CA Droit	21,3 dB	---

Notes