

MEDVIE


Date du test: 28/03/2024 15:37:08

Durée: 12mn 55s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KOUROUMA IBRAHIMA	
Date de naissance	01/01/1995
Age	29
Société	CR18
ID	24032815341468473

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

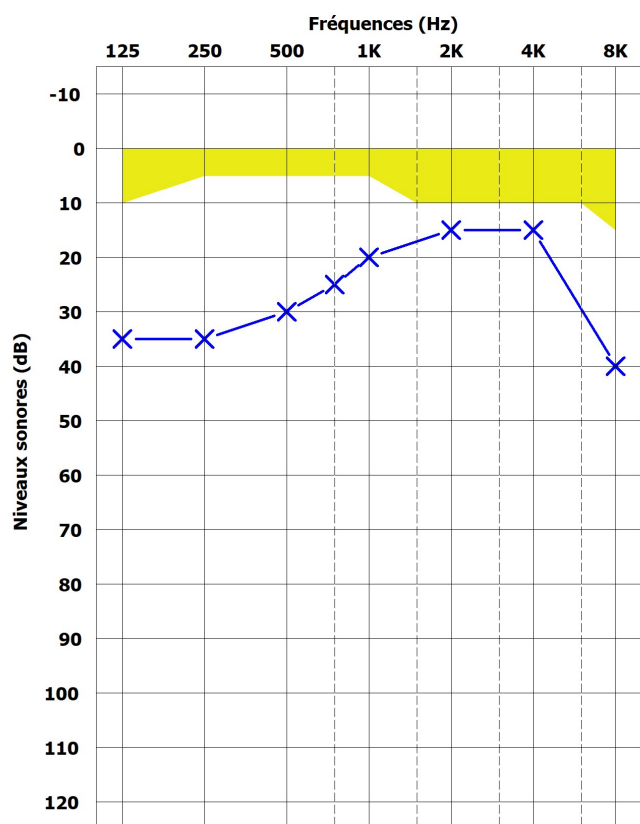

Oreille Gauche

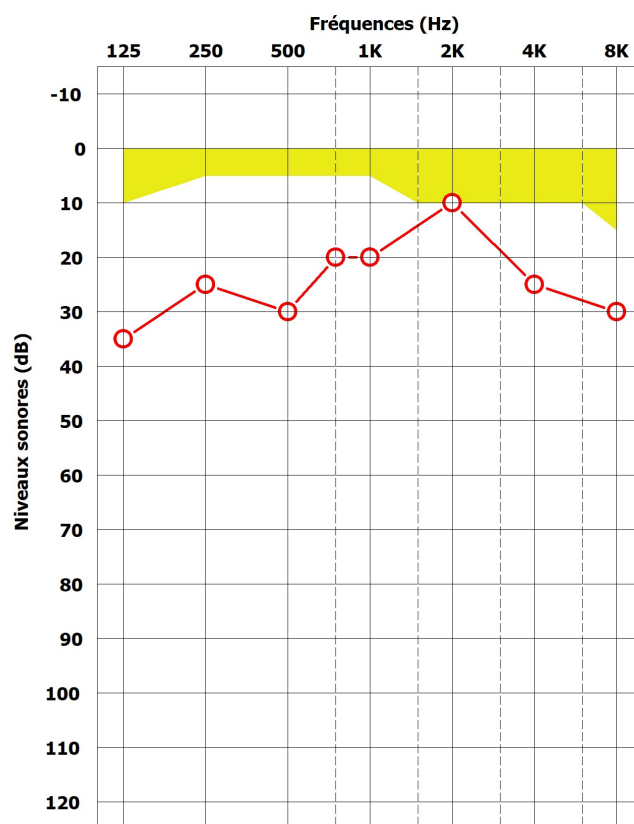

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	35	30	25	20		15		15		40
CA Droit	35	25	30	20	20		10		25		30

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	21,3 dB	---

Notes