


MEDVIE


Date du test: 29/07/2025 16:27:51

Durée: 4mn 37s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

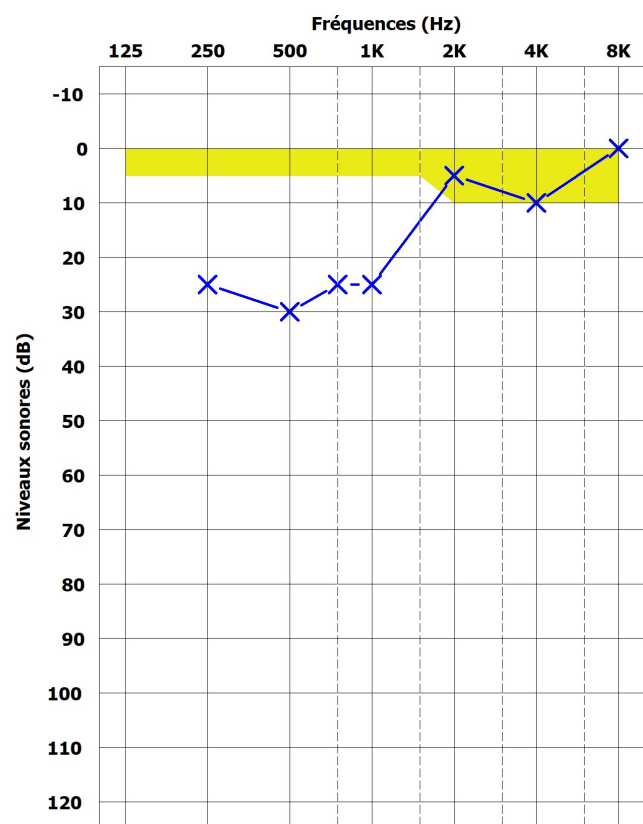

Oreille Gauche

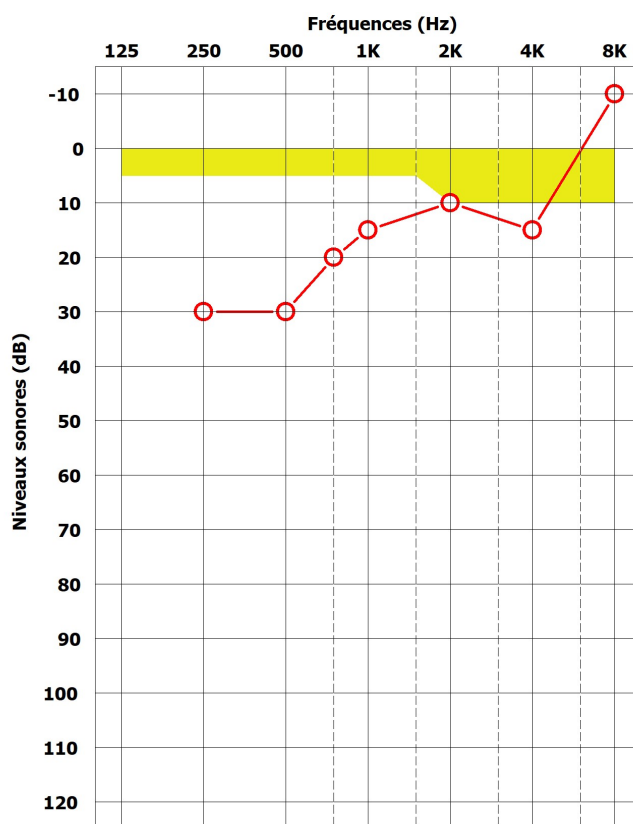

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		25	30	25	25		5		10		0
CA Droit		30	30	20	15		10		15		-10

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	17,5 dB	---
CA Droit	17,5 dB	---

Notes

Données Patient	KOUROUMA ALY
Date de naissance	01/01/2002
Age	23
Société	CR18
ID	25072916255388601

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021