


MEDVIE BEYLA


Date du test: 12/12/2024 13:14:28

Durée: 6mn 33s

Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

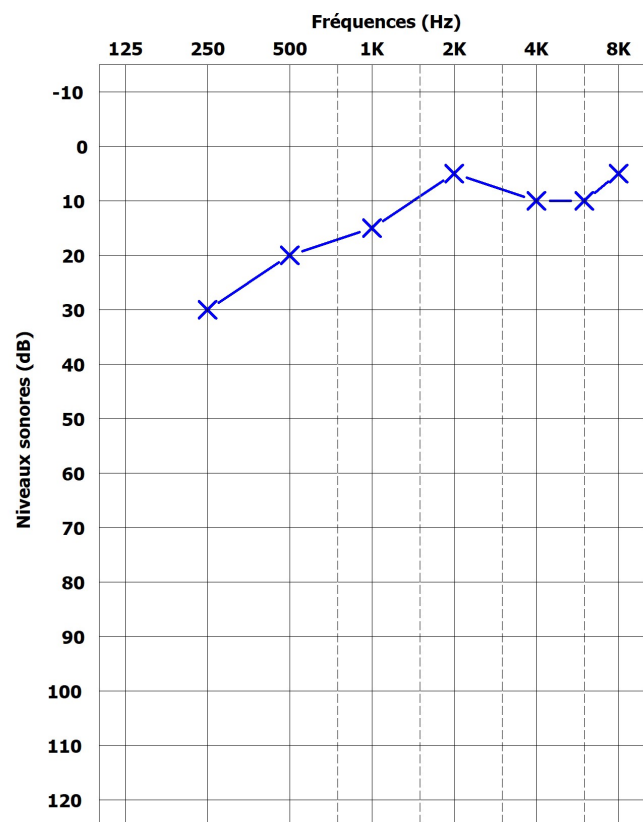

Oreille Gauche

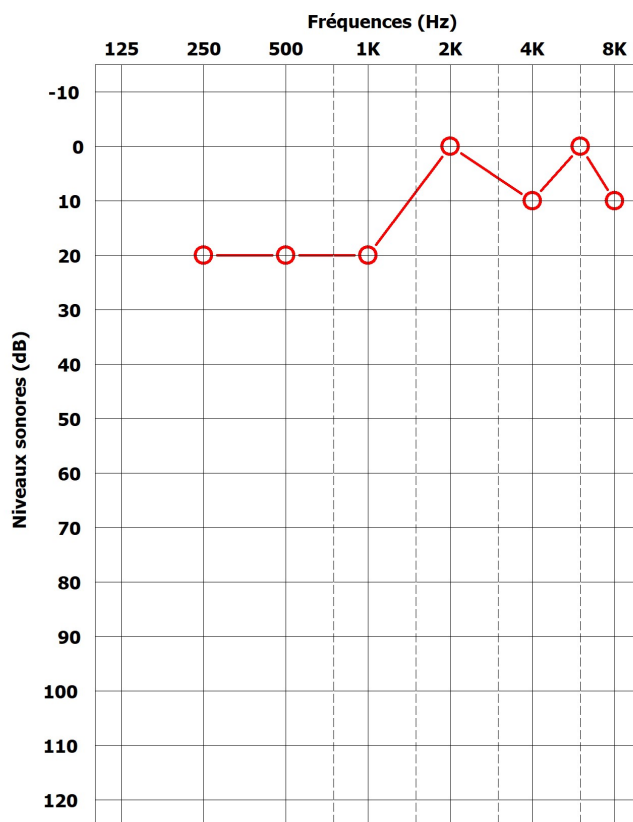

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	20		15		5		10	10	5
CA Droit		20	20		20		0		10	0	10

Calcul de perte

	PAM	
CA Gauche	---	15,0 dB
CA Droit	---	20,0 dB

Notes

Données Patient	MARA OUSMANE
Date de naissance	05/12/1994
Age	30
Société	CR18
ID	24121213122881204

Audiomètre
Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690093
Date Calibration : 30/11/2021