

MEDVIE

Date du test: 04/07/2025 12:09:37
Durée: 5mn 11s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard


Données Patient

XINFANG MA


Date de naissance: 23/03/1986
Age: 39
Société: CR18
ID: 25070412041131589

Audiomètre

Type: Audio 820M V2,211
Numéro de série: 2111EAT690092
Date Calibration : 30/11/2021

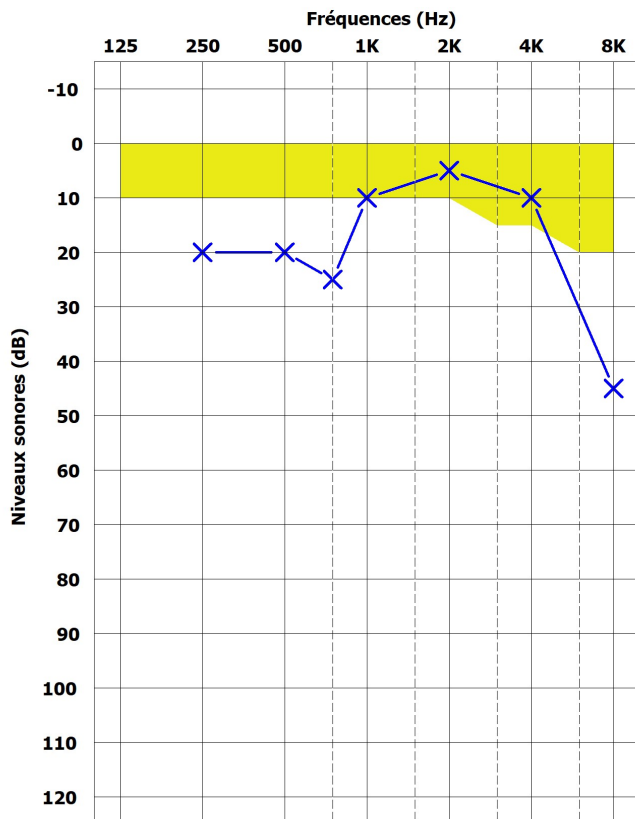

Oreille Gauche

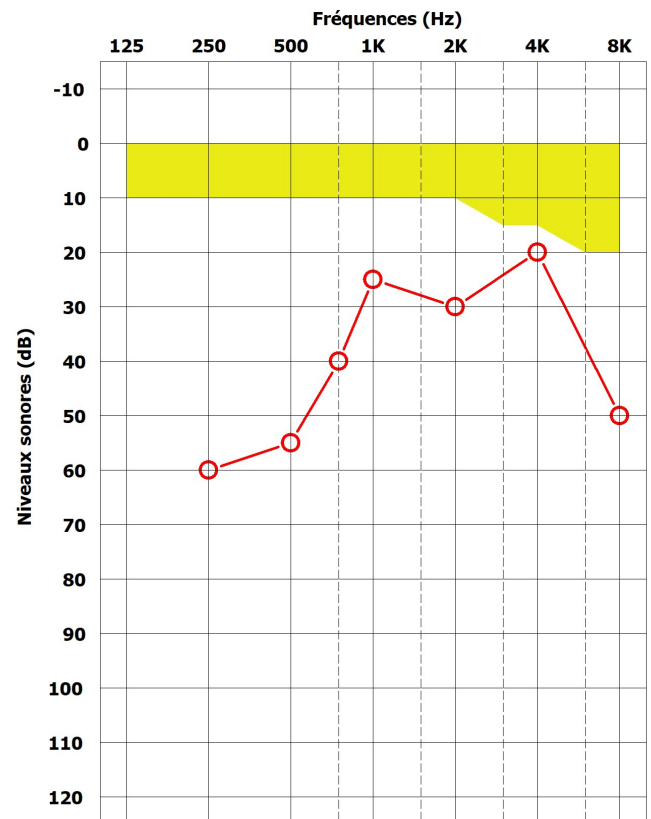

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		20	20	25	10		5		10		45
CA Droit		60	55	40	25		30		20		50

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	11,3 dB	---
CA Droit	32,5 dB	---

Notes