



Données Patient		CISSE LAYE KABA
Date de naissance	07/08/1998	
Age	25	
Société	CR18	
ID	24051413194534532	

Date du test: 14/05/2024 13:26:23
 Durée: -- mn -- s
 Type test Manuel
 Continu

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

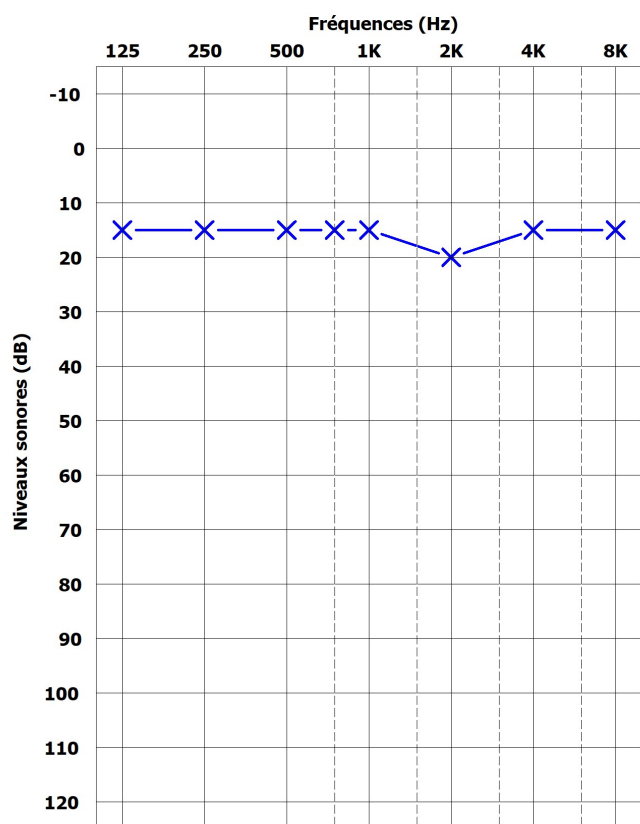

Oreille Gauche

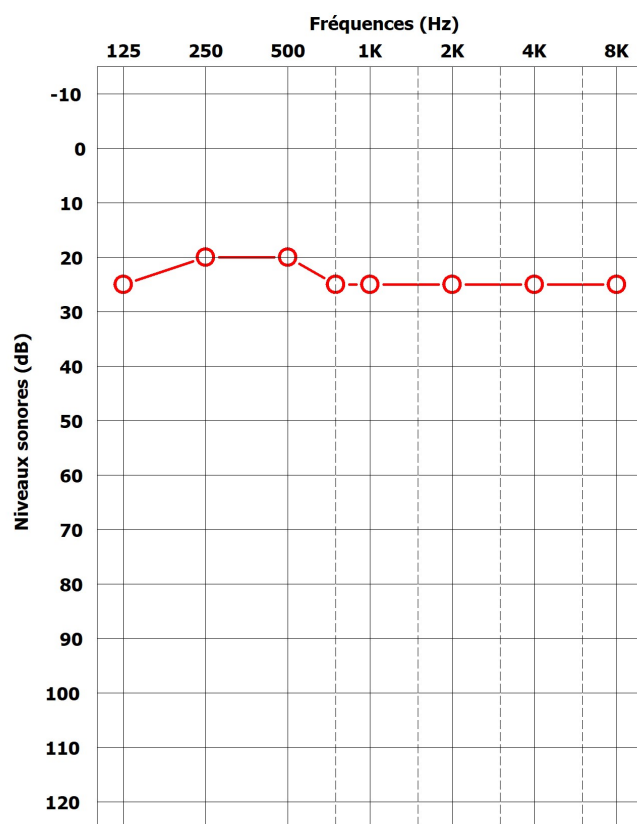

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	15	15	15	15	15		20		15		15
CA Droit	25	20	20	25	25		25		25		25

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	16,3 dB	---
CA Droit	23,8 dB	---

Notes