

MEDVIE


Date du test: 14/03/2024 15:19:32

Durée: 9mn 17s


Type test
Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
DIWARA OUMAR	
Date de naissance	01/01/1993
Age	31
Société	CR18
ID	24031415172681676

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

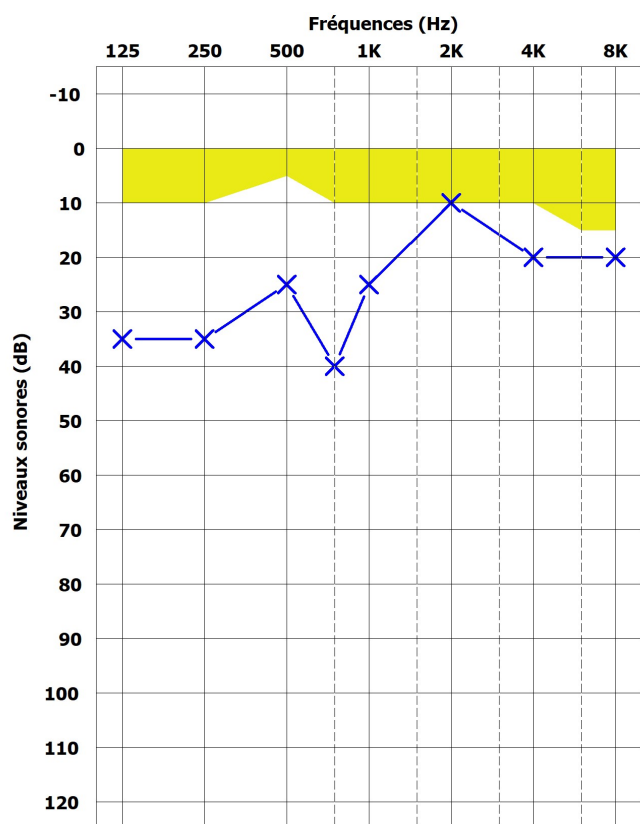

Oreille Gauche

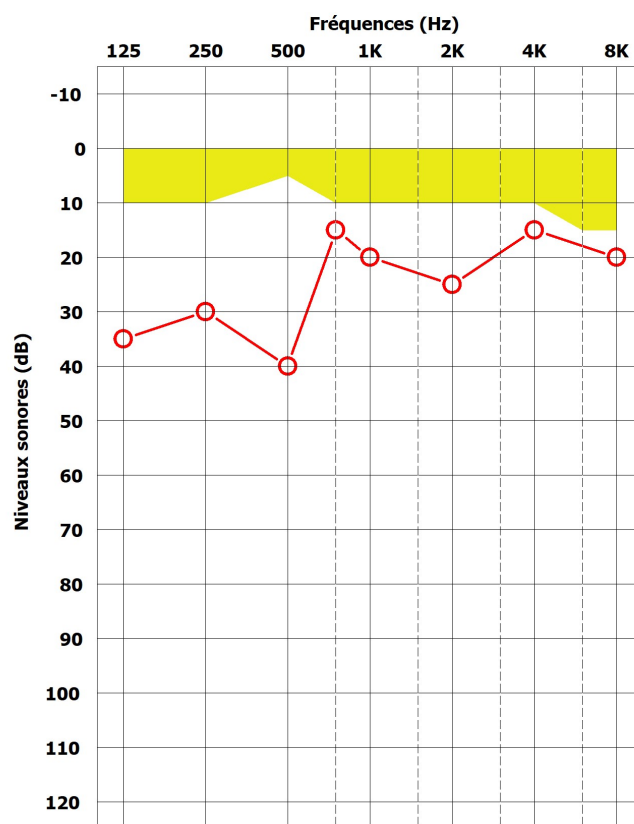

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche	35	35	25	40	25		10		20		20
CA Droit	35	30	40	15	20		25		15		20

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	20,0 dB	---
CA Droit	25,0 dB	---

Notes