


MEDVIE BEYLA


Date du test: 12/12/2024 13:59:59
Durée: 8mn 58s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
CAMARA ALSENY	
Date de naissance	17/12/1984
Age	39
Société	CR18
ID	24121213570010666

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690093
Date Calibration :	30/11/2021

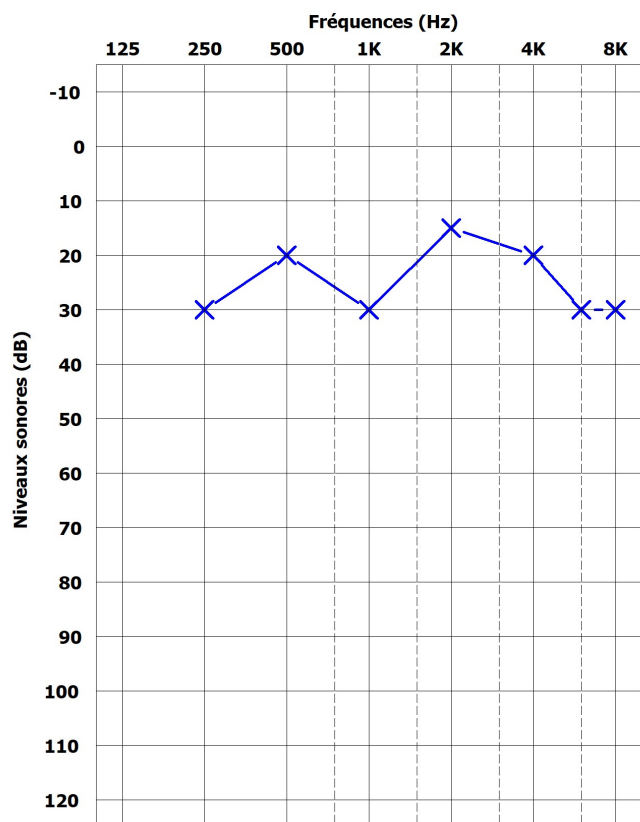

Oreille Gauche

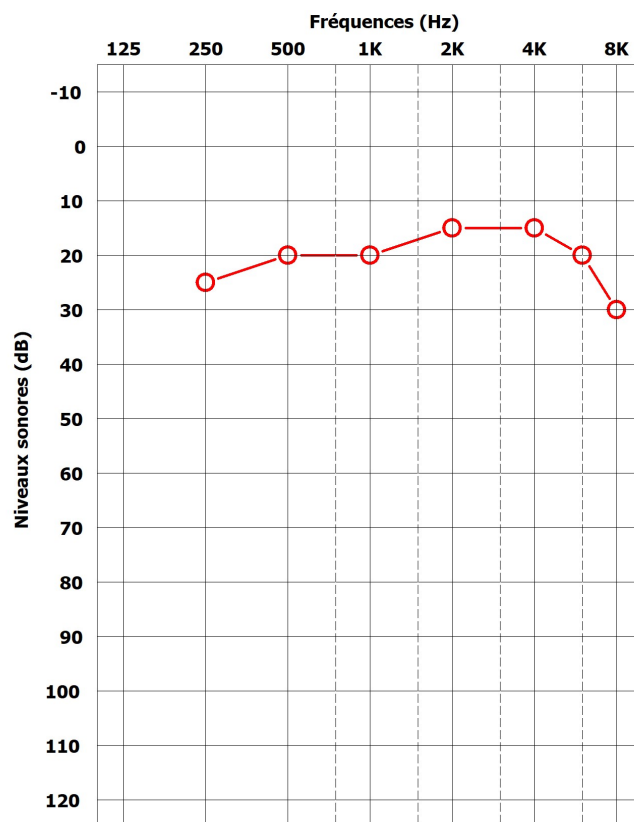

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	20		30		15		20	30	30
CA Droit		25	20		20		15		15	20	30

Calcul de perte	PAM	
CA Gauche	---	30,0 dB
CA Droit	---	20,0 dB

Notes