


MEDVIE


Date du test: 06/08/2025 13:02:49
Durée: 4mn 41s
Type test: Auto
Normal
Continu
Scén. Standard

Données Patient	
KEYTA KARIFA	
Date de naissance	26/03/1987
Age	38
Société	CR18
ID	25080612591908297

Audiomètre	
Type:	Audio 820M V2,211
Numéro de série:	2111EAT690092
Date Calibration :	30/11/2021

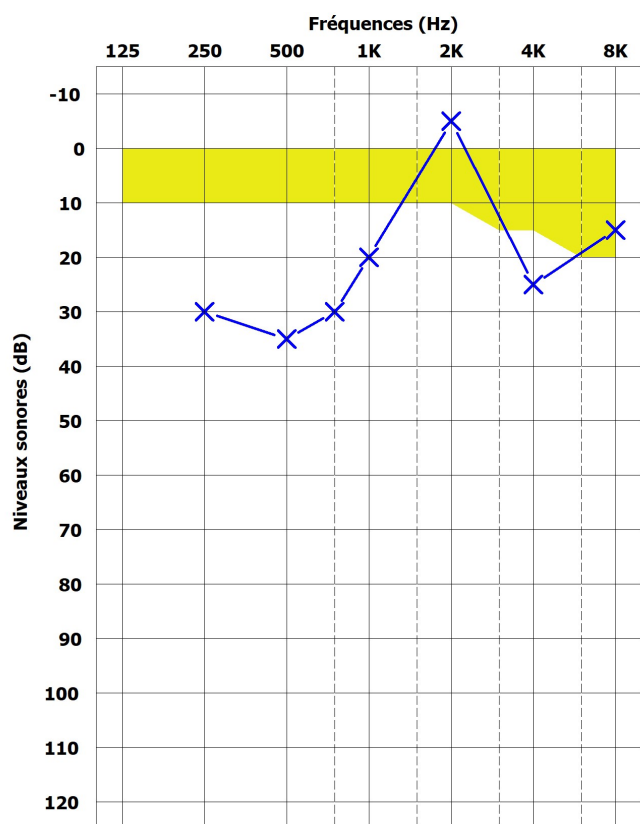

Oreille Gauche

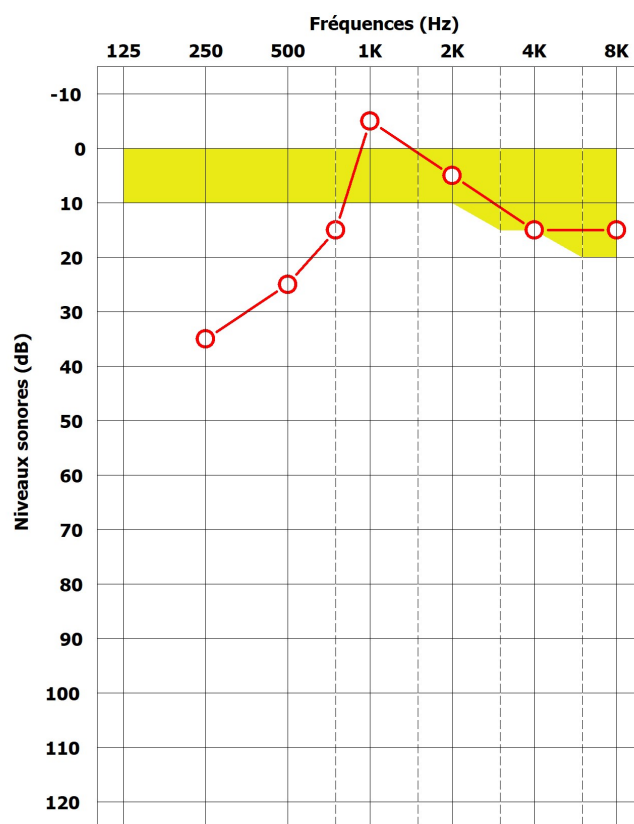

Oreille Droite

	125	250	500	750	1k	1k5	2k	3k	4k	6k	8k
CA Gauche		30	35	30	20		-5		25		15
CA Droit		35	25	15	-5		5		15		15

Calcul de perte	PAM	IPA
CA Gauche	18,8 dB	---
CA Droit	10,0 dB	---

Notes